

LCS

Hmax. = 18m

Observatorului

Ø 300 mm A7


S
L

S
L

S
L

MUNICIPIUL CLUJ, PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA
ANEXĂ LA CERTIFICATUL DE URBANISM
Nr. 846 din 07. MAR 2019
Arhitect șef,
Cluj

Proiectant: Cluj-Napoca
P. strada, s.c.a., nr. 10
Cluj-Napoca, Cluj, România
Arhitect șef,
Cluj

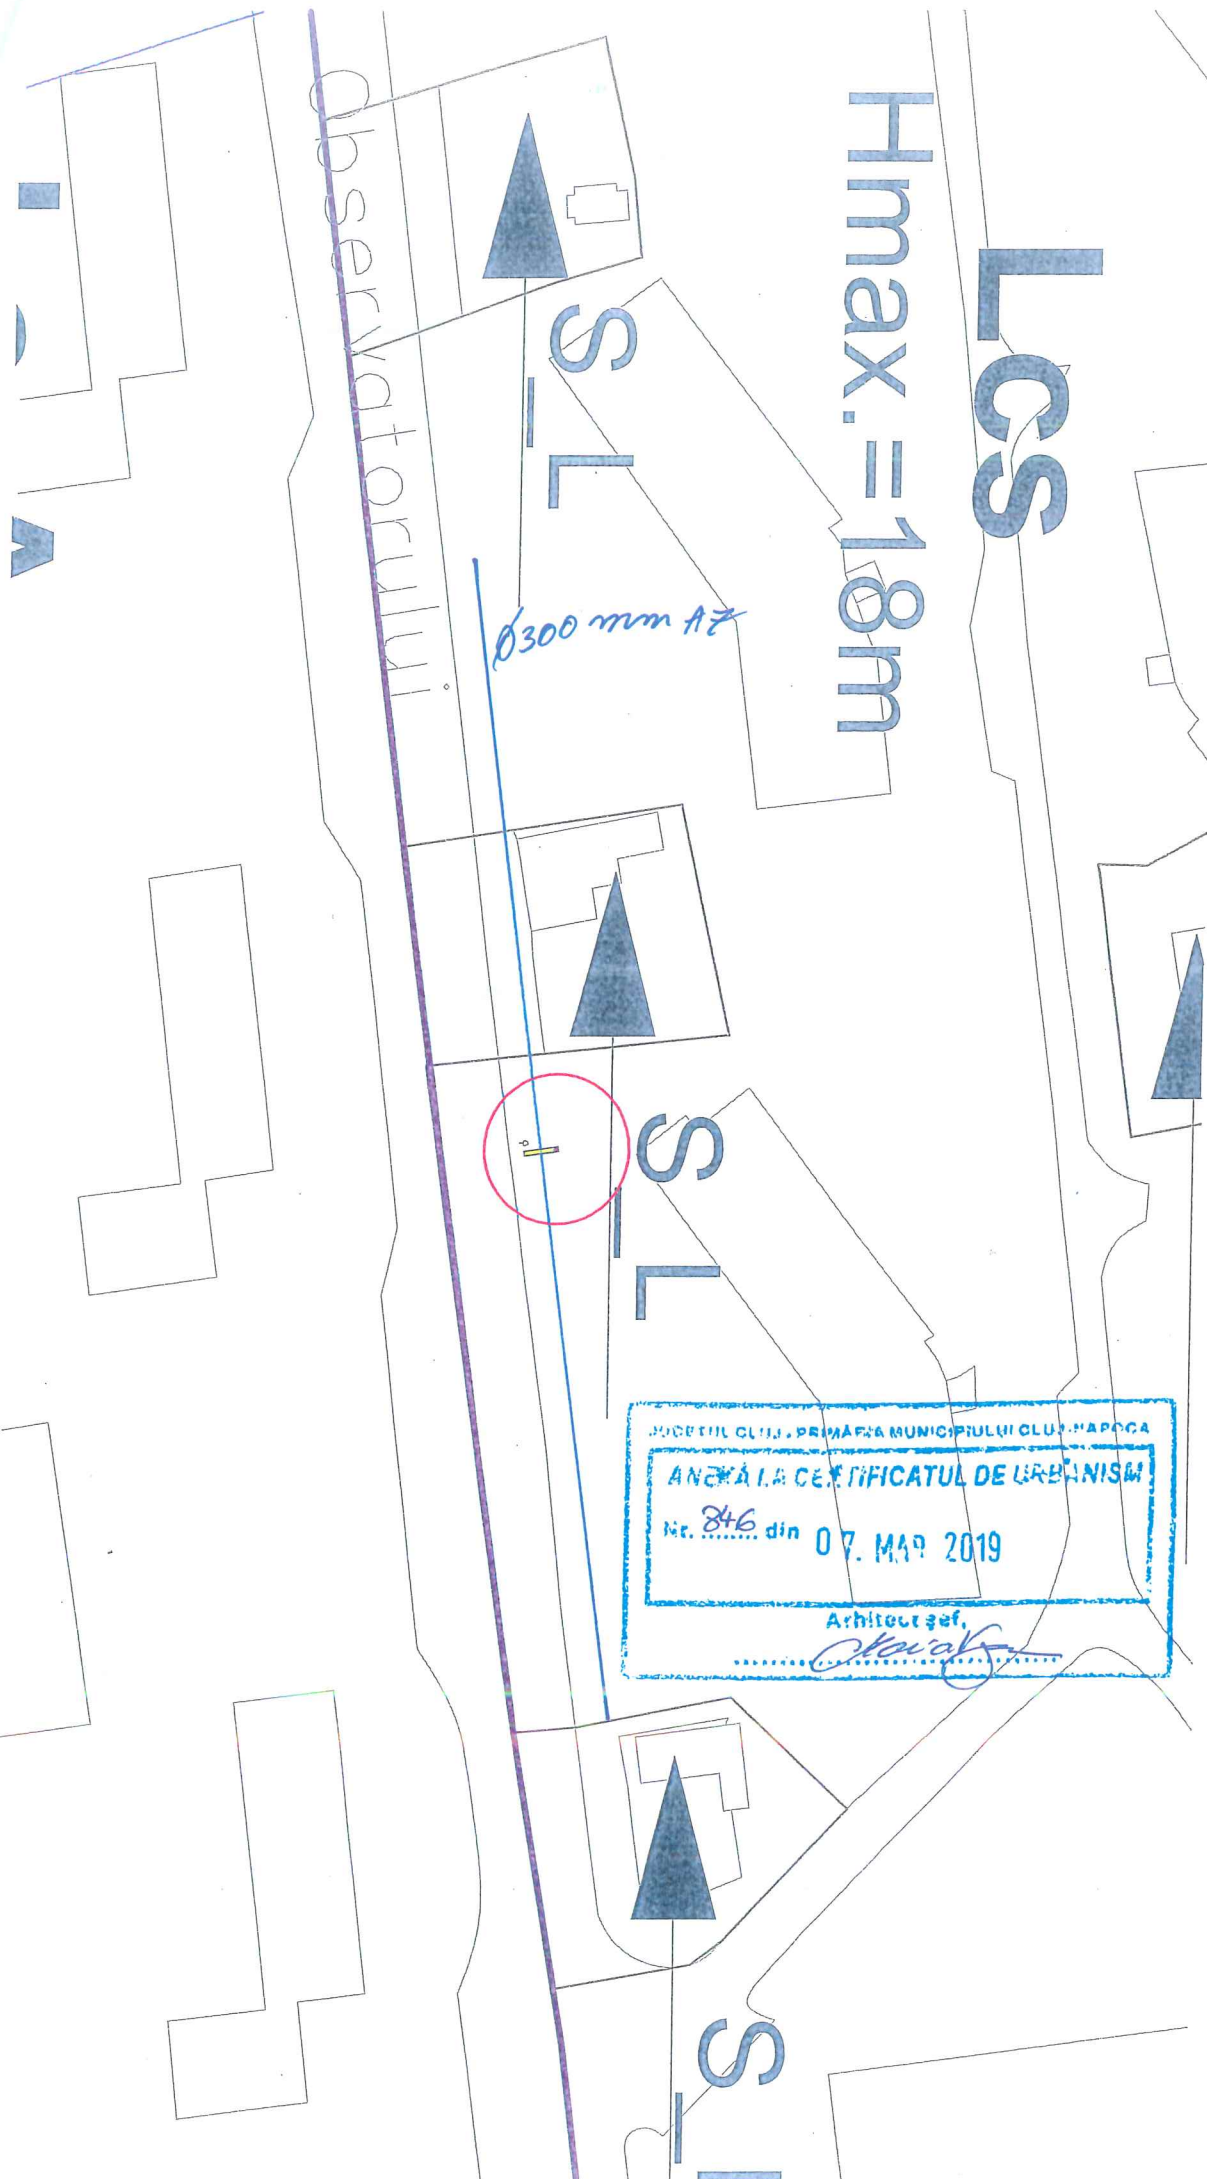

COMPANIA DE APĂ SOMEȘ S.A. CLUJ-NAPOCA
BIROU TEHNIC - AVIZARE

AVIZ 7471 /DD/BTA/788 /15.03.2019

Se avizează favorabil lucrarea cu respectarea următoarelor clauze:

1. La atacarea lucrărilor se vor efectua sondaje pentru identificarea rețelelor de apă - canal și se va solicita asistență tehnică secției apă - canal.
2. Lucrările de săpătură din zona conductelor de apă - canal se vor executa manual în vederea evitării deteriorării acestora.
3. Distanțele dintre rețelele de apă - canal și celelalte rețele sau construcții vor fi cele prevăzute de normativele în vigoare.
4. De eventualele avarii aduse rețelelor de apă - canal în timpul executării lucrărilor răspunde direct constructorul.
5. Traseul rețelelor de apă - canal este figurat informativ

Prezentul aviz este valabil până la data de:

Conducte publice apă

Semnătura

Conducte publice canal

