

MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA
Str. MOTILOR , Nr. 1-3
Loc. CLUJ NAPOCA , Jud. CLUJ

AVIZ FAVORABIL

Nr. Înregistrare 211531005/13.03.2019

Urmare a solicitării dumneavoastră, privind emiterea avizului de amplasament pentru lucrarea înregistrată cu nr. 211530481/12.03.2019 denumire lucrare Elaborare proiect pentru autorizarea lucrărilor de amplasare panou publicitar în sistem provizoriu și demontabil, din localitatea Cluj Napoca, strada Observatorului, nr. FN, județ Cluj, în urma analizării documentației depuse vă comunicăm **avizul favorabil**,
CU ÎNDEPLINIREA OBLIGATORIE, DE CĂTRE BENEFICIAR, A CONDIȚIILOR DE MAI- JOS:

A. Condiții tehnice:

1. Se va respecta distanța de 0,6 metri între conducta de gaze naturale existentă și fundația stâlpușului proiectat. În cazul afectării conductelor și bransamentelor de gaze naturale existente se va solicita operatorului sistemului de distribuție aviz de relocare conductă, bransamente toate costurile fiind suportate de către beneficiar.

B. Condiții generale:

1. Va suporta cheltuielile aferente realizării lucrărilor de la punctul A.
2. Având în vedere că rețelele de distribuție au fost trasate orientativ pe planul de situație anexat, înainte de începerea lucrărilor se va solicita în scris participarea unui reprezentant al Delgaz Grid SA la predarea de amplasament și asistență tehnică ori de câte ori este nevoie pe perioada derulării lucrărilor, din partea Delgaz Grid SA - Centru Operațiuni Retea Cluj.
Adâncimea de pozare a rețelelor subterane trasate este cuprinsă între 0,6-0,9 m.
3. În cazul în care s-a produs o deteriorare a rețelei de gaz, astfel încât, au apărut scurgeri de gaz, se va anunța imediat Dispeceratul de Urgență Delgaz Grid SA, la telefon: **0800-800.928** și **0265-200.928**, și vor fi luate, totodată, primele măsuri, pentru a împiedica producerea unui eveniment (incendiu, explozie), până la sosirea echipei de intervenție.

Delgaz Grid SA

Birou
Echipa Acces la Retea Cluj
Decebal 93-95

Bob Stefania
T +40-364-403326

Stefania.bob@delgaz-grid.ro

Abreviere: RACJ

Președintele Consiliului de
Administrație
Frank Hajdinjak

Directori Generali
Ferenc Csulak DG
Carmen Teona Oltean (adj.)
Petre Radu (adj.)

Sediul Central: Târgu Mureș
CUI: 10976687
Atribut fiscal: RO
J26/326/08.06.2000

Banca BRD Târgu Mureș
IBAN:
RO11BRDE270SV27540412700
Capital Social Subscris și Vărsat:
773.257.777,5 RON

8. Cu minimum 5 zile înainte de recepția la terminarea lucrărilor, se va informa în scris Delgaz Grid SA, Centru Operatiuni Retea Cluj asupra datei la care e programată recepția.

9. Prezentul aviz este valabil până la data de 13.03.2020 (12 luni),cu posibilitatea prelungirii acestuia pe perioada de valabilitate a certificatului de urbanism (sau document înlocuitor – se va preciza tipul și natura acestuia).Prelungirea avizului se va solicita cu minim 15 zile înainte de expirarea avizului inițial.

În cazul nerespectării condițiilor impuse mai sus, avizul își pierde valabilitatea.

Cu respect,


Intocmit

Broscatan Ovidiu Zaharia
Șef Centru Operațiuni Rețea Gaz Cluj

Bob Maria Stefania
Emitent avize si acorduri



A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'B' followed by a horizontal line and a vertical stroke.

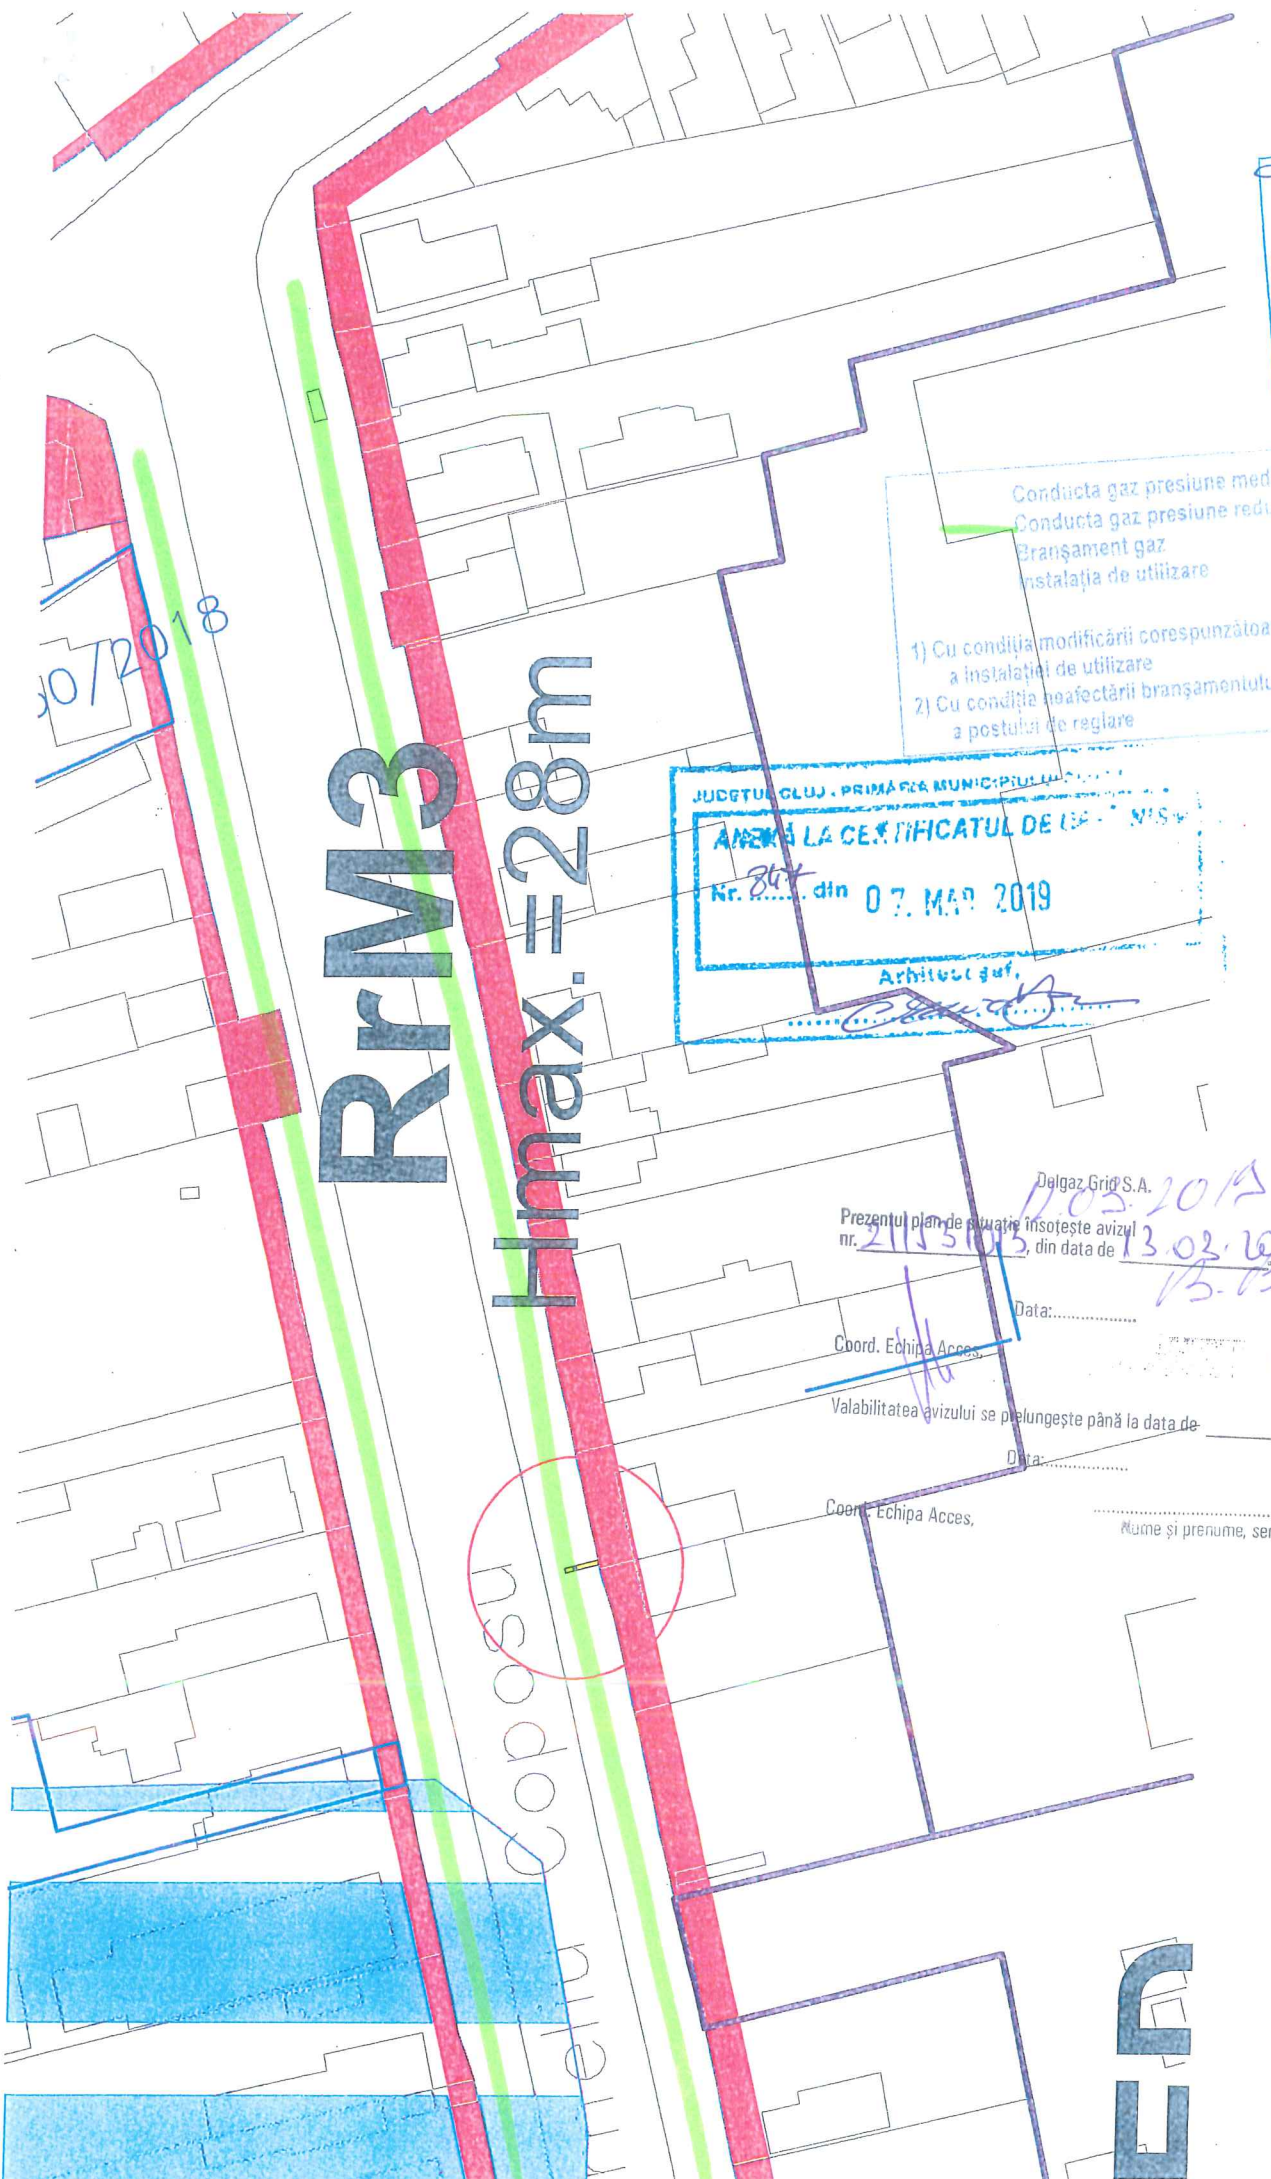

RrM3
Hmax. = 28m

10/2018

Căminul Coposu

Conducta gaz presiune medie
Conducta gaz presiune redusă
Bransament gaz
Instalația de utilizare

1) Cu condiția modificării corespunzătoare a instalației de utilizare
2) Cu condiția neafectării bransamentului și a postului de reglare

JUDEȚUL CLUJ, PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-APUDLINA
ANEXĂ LA CERTIFICATUL DE UTILITATE
Nr. 264 din **07. MAR. 2019**
Arhitect șef,
[Signature]

Delgaz Grid S.A.
Prezentul plan de situație însoțește avizul nr. 2115/015 din data de 13.02.2019
Data: 13.02.2019

Coord. Echipa Acces, [Signature]
Valabilitatea avizului se prelungește până la data de _____
Data: _____
Coord. Echipa Acces, _____
Nume și prenume, semnătura

Primăria Municipality
Republic of Romania
Cluj-Napoca
[Signature]

CLUJ

