

C Ă T R E ,

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA
judet CLUJ, localitate CLUJ-NAPOCA str. MOTILOR
nr. 1-3 cod postal 400001 telefon 0264556030

Referitor la cererea de aviz de amplasament, înregistrată cu nr. 60101836365 / 29.11.2018, pentru obiectivul AMPLASARE PANOU PUBLICITAR IN SISTEM PROVIZORIU SI DEMONTABIL de la adresa judet CLUJ, oras CLUJ-NAPOCA, str. OBSERVATORULUI, nr. 107, bl.O2.

În urma analizării documentației depuse suntem de acord cu realizarea obiectivului pe amplasamentul propus și se emite:

AVIZ DE AMPLASAMENT FAVORABIL Nr. 60101836365 / 03.01.2019

cu următoarele precizări :

1. Obiectivul nu este amplasat peste/sub instalațiile electrice din zonă și se încadrează în limitele normate de distanță față de acestea.
2. În zonă **există** rețea electrică de distribuție de **joasă** tensiune - **trifazată** , în vederea viitoarei solicitări de racordare.
3. Avizul de amplasament nu constituie aviz tehnic de racordare. Pentru obținerea acestuia, în vederea racordării la rețeaua electrică de distribuție a obiectivului sau creșterea puterii absorbite de către acesta, consumatorul va solicita la Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Cluj Napoca aviz tehnic de racordare. Prin cererea de aviz de amplasament utilizatorul a solicitat racordarea obiectivului la rețea pentru o putere maxim simultan absorbită de **0,000 kVA**.
4. Valabilitatea avizului este până la **21.11.2020**, prelungindu-se cu durata de valabilitate a Certificatului de urbanism, respectiv a Autorizației de construire, cu condiția de a nu se schimba elementele care au stat la baza emiterii lui.
5. Prezentul aviz este valabil numai pentru amplasamentul obiectivului conform planului nr. Declarației solicitantului nr. / și a Certificatului de urbanism nr. **4948/21.11.2018**.
6. Tariful de emiterie a avizului de amplasament, în valoare de **113,05** lei, s-a achitat cu chitanța nr./.....


- Instalațiile de distribuție aparținând Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Cluj Napoca au fost trasate orientativ pe planul de situație anexat.
- În zonă **nu există** instalații electrice ce nu aparțin SDEE TN - Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Cluj Napoca.
- Săpăturile în zona traseelor de cabluri se vor face numai manual, cu asistență tehnică din partea SDEE TN - Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Cluj Napoca.
- Executarea lucrărilor în apropierea instalațiilor SDEE TN - Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Cluj Napoca se va face cu respectarea strictă a condițiilor din prezentul aviz, precum și a normelor tehnice de protecția muncii specifice. Beneficiarul lucrării, respectiv executantul, sunt răspunzători și vor suporta consecințele, financiare sau de alta natură, ale eventualelor deteriorări ale instalațiilor și/sau prejudicii aduse utilizatorilor acestora ca urmare a nerespectării regulilor menționate.
- Alte precizări în funcție de specificul obiectivului și amplasamentul respectiv.

Se vor respecta distanțele minime fata de L.E.A. 0,4 KV I.P., conform P.E. 106/2003; in caz contrar se impune reglementarea (dupa caz, devierea) L.E.A. 0,4 KV, cu o firma atestata A.N.R.E. pe cheltuiala solicitantului, pe baza de proiect avizat de S.D.E.E. Cluj, in vederea respectarii acestor distante.

Sef COR M.T.J.T.,
ing. Cristian Pop



Numele și semnătura personalului Sucursalei care a emis avizul: Tehn. Valentin Claudiu Pop

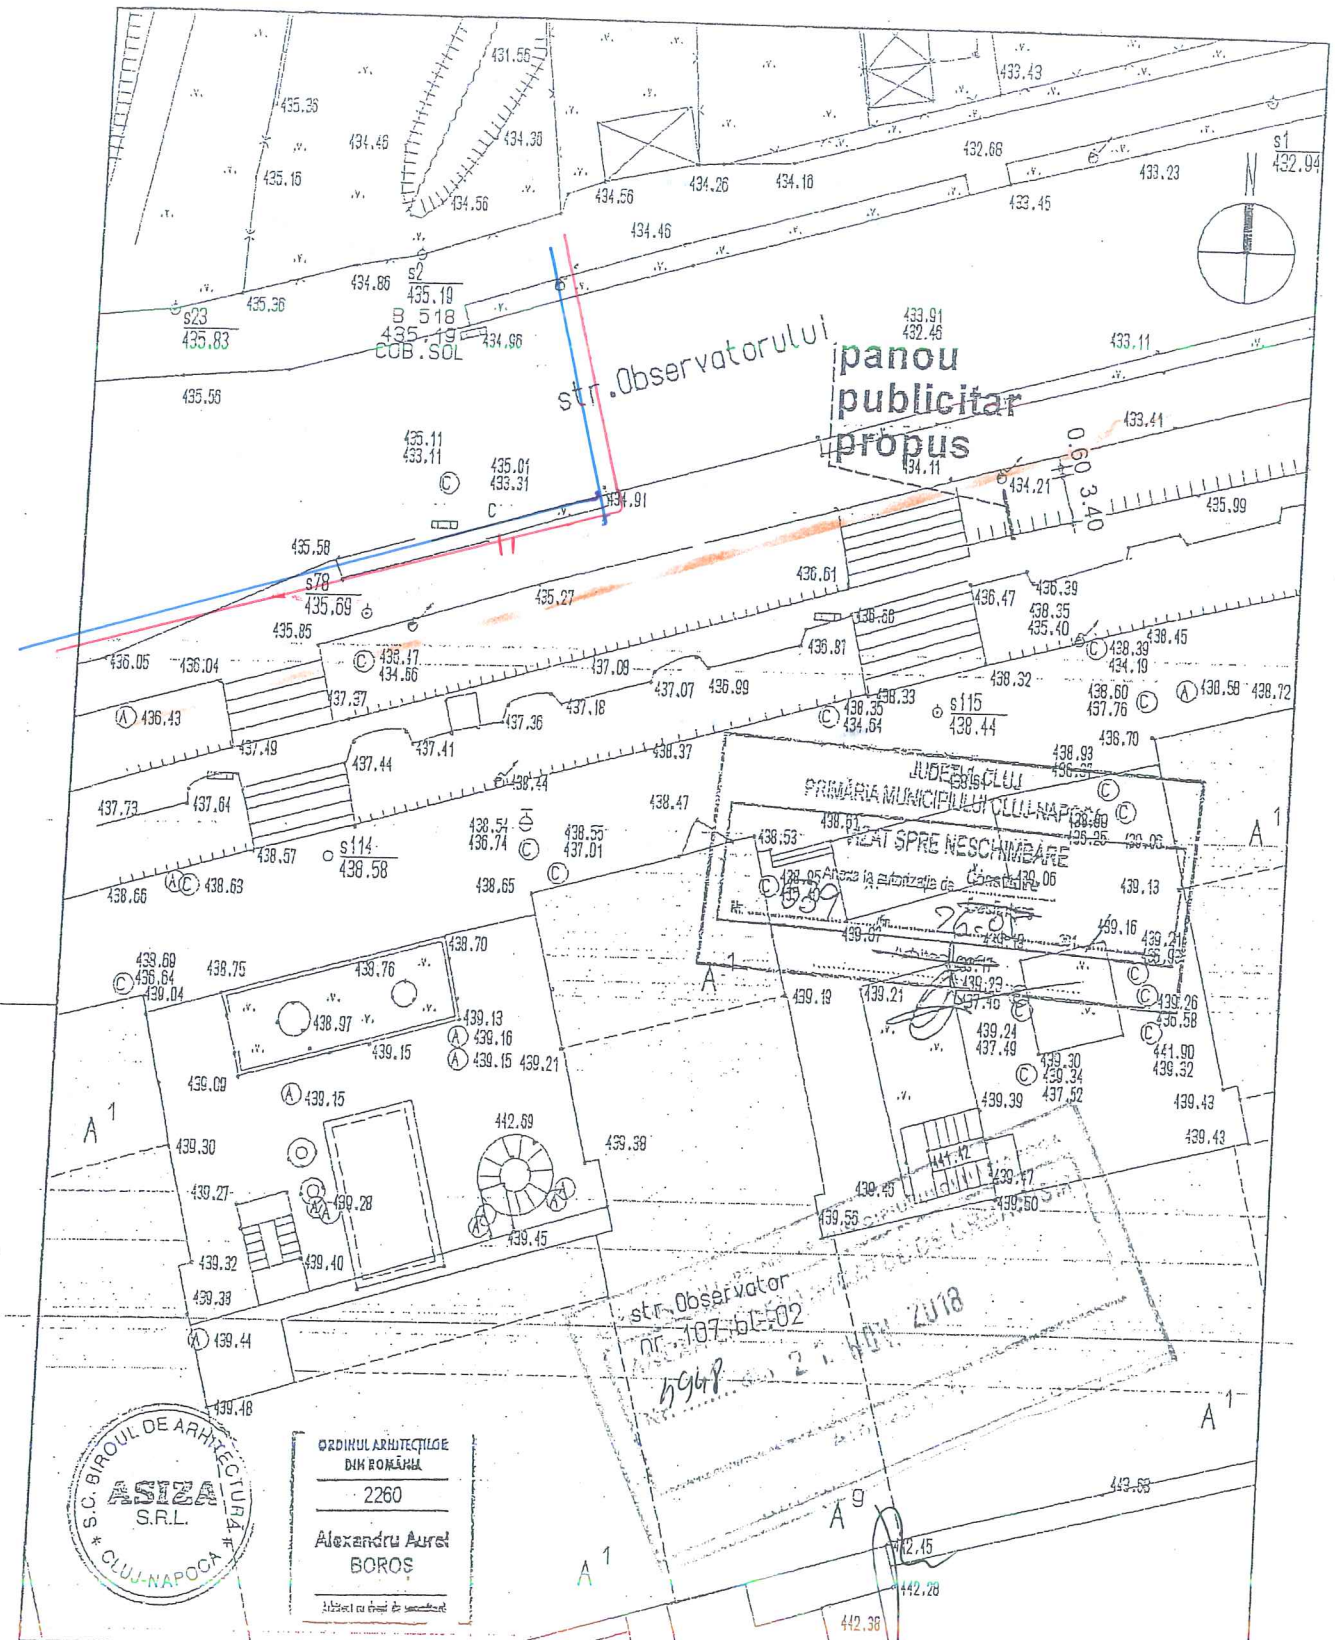

ORDINUL ARHITECTURII
DIN ROMÂNIA
2260
Alexandru Aurel
BOROȘ
Arhitect cu drept de semnătură

verificator/ expert	numele	semnat	cerința	referat/expertiza nr./data	
	SC. BIROUL DE ARHITECTURA ASIZA CLUJ-NAPOCA AUT. J12/2184/91			beneficiar S.C. VITRINA FELIX MEDIA S.A	pr.nr. 853-4/10
șef proiect	numele arh. A.Boroș	semnat	scara 1:500	AMPLASARE PANOU PUBLICITAR str.Observatorului, nr.107, bl.02, vis-a-vis de Exim Bank, în stația RATUC, pe primul taluz-poziția 12	fața DTAC
intocmit	arh. A.Boroș		data 02.2011		

PLAN DE SITUATIE

8

62121836365

03.01.2019.

1. Se verifică la stația de transformare a tensiunii electrice și la stația de distribuție a energiei electrice pentru a se constată dacă există cabluri afectate de incendii.

2. Efectuarea lucrărilor de depăzire din zona tensionată de cabluri se va face numai înaintea ca să se realizeze măsurile de protecție în vederea asigurării siguranței.

3. Căminii de distribuție a energiei electrice se vor instala în conformitate cu cerințele tehnice la construcția acestora și se vor instala pe bandă de comandă existentă în stația de distribuție a energiei electrice.

4. Se vor realiza măsurile de protecție în vederea asigurării siguranței.

5. Se vor realiza măsurile de protecție în vederea asigurării siguranței.

6. Se vor realiza măsurile de protecție în vederea asigurării siguranței.

7. Se vor realiza măsurile de protecție în vederea asigurării siguranței.

8. Se vor realiza măsurile de protecție în vederea asigurării siguranței.

9. Se vor realiza măsurile de protecție în vederea asigurării siguranței.

21.11.2018.

— GSP/04
— GSP/46
— GSP/11

Jane