



COMPANIA DE APĂ SOMEȘ S.A. CLUJ-ŢIAPOCA  
BIROU TEHNIC - AVIZARE  
AVIZ 283/DD/BTA/245/2023 20.10  
Se avizează favorabil lucrarea cu respectarea următoarelor clauze:  
1. La atacarea lucrărilor se vor efectua sondaje pentru identificarea rețelelor de apă - canal și se va solicita asistență tehnică secției apă - canal.  
2. Lucrările de săpătură din zona conductelor de apă - canal se vor executa manual în vederea evitării deteriorării acestora.  
3. Distanțele dintre rețelele de apă - canal și celelalte rețele sau construcții vor fi cele prevăzute de normativele în vigoare.  
4. De eventualele avarii aduse rețelelor de apă - canal în timpul executării lucrărilor răspunde direct constructorul.  
5. Traseul rețelelor de apă - canal este figurat informativ  
Prezentul aviz este valabil până la data de:  
Conducte publice apă  
Conducte publice canal

COMPANIA DE APĂ SOMEȘ S.A. CLUJ-ŢIAPOCA  
BIROU TEHNIC - AVIZARE  
AVIZ 283/DD/BTA/245/2023 20.10  
Se avizează favorabil lucrarea cu respectarea următoarelor clauze:  
1. La atacarea lucrărilor se vor efectua sondaje pentru identificarea rețelelor de apă - canal și se va solicita asistență tehnică secției apă - canal.  
2. Lucrările de săpătură din zona conductelor de apă - canal se vor executa manual în vederea evitării deteriorării acestora.  
3. Distanțele dintre rețelele de apă - canal și celelalte rețele sau construcții vor fi cele prevăzute de normativele în vigoare.  
4. De eventualele avarii aduse rețelelor de apă - canal în timpul executării lucrărilor răspunde direct constructorul.  
5. Traseul rețelelor de apă - canal este figurat informativ  
Prezentul aviz este valabil până la data de:  
Conducte publice apă  
Conducte publice canal

Semnătura

**C Ă T R E ,**

**MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA**  
**judet CLUJ, localitate CLUJ-NAPOCA str. MOTILOR**  
**nr. 1-3 cod postal 400001 telefon 072222541**

**Referitor la cererea de aviz de amplasament, înregistrată cu nr. 60101937797 / 13.03.2019, pentru obiectivul AMPLASARE PANOUL PUBLICITAR IN SISTEM PROVIZORIU SI DEMONTABIL de la adresa judet CLUJ, oras CLUJ-NAPOCA, str. PLOPILOR, nr. FN.**

În urma analizării documentației depuse suntem de acord cu realizarea obiectivului pe amplasamentul propus și se emite:

**AVIZ DE AMPLASAMENT FAVORABIL Nr. 60101937797 / 19.03.2019**

cu urmatoarele precizări :

1. Obiectivul nu este amplasat peste/sub instalațiile electrice din zonă și se încadrează în limitele normate de distanță față de acestea.
2. În zonă **există** rețea electrică de distribuție de **joasă** tensiune - **trifazată** , în vederea viitoarei solicitări de racordare.
3. Avizul de amplasament nu constituie aviz tehnic de racordare. Pentru obținerea acestuia, în vederea racordării la rețeaua electrică de distribuție a obiectivului sau creșterea puterii absorbite de către acesta, consumatorul va solicita la Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Cluj Napoca aviz tehnic de racordare. Prin cererea de aviz de amplasament utilizatorul a solicitat racordarea obiectivului la rețea pentru o putere maxim simultan absorbită de **0,000 kVA**.
4. Valabilitatea avizului este până la **07.03.2021**, prelungindu-se cu durata de valabilitate a Certificatului de urbanism, respectiv a Autorizației de construire, cu condiția de a nu se schimba elementele care au stat la baza emiterii lui.
5. Prezentul aviz este valabil numai pentru amplasamentul obiectivului conform planului nr. Declaratiei solicitantului nr. / și a Certificatului de urbanism nr. **848/07.03.2019**.
6. Tariful de emiterie a avizului de amplasament, în valoare de **113,05** lei, s-a achitat cu chitanța nr. ....

- Instalațiile de distribuție aparținând Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Cluj Napoca au fost trasate orientativ pe planul de situație anexat.
- În zonă **nu există** instalații electrice ce nu aparțin SDEE TN - Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Cluj Napoca.
- Săpăturile în zona traseelor de cabluri se vor face numai manual, cu asistență tehnică din partea SDEE TN - Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Cluj Napoca.
- Executarea lucrărilor în apropierea instalațiilor SDEE TN - Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Cluj Napoca se va face cu respectarea strictă a condițiilor din prezentul aviz, precum și a normelor tehnice de protecția muncii specifice. Beneficiarul lucrării, respectiv executantul, sunt răspunzători și vor suporta consecințele, financiare sau de alta natură, ale eventualelor deteriorări ale instalațiilor și/sau prejudicii aduse utilizatorilor acestora ca urmare a nerespectării regulilor menționate.
- Alte precizări în funcție de specificul obiectivului și amplasamentul respectiv.

**Va attentionam de existenta traseelor L.E.S. conform planului de situatie anexat.**


**Intre fundatia panoului propus si cea mai apropiata L.E.S. se va respecta distanta minima de 0.6 m in plan orizontal (se vor efectua sondaje manuale de identificare in acest sens); in caz contrar se impune devierea LES cu o firma atestata A.N.R.E., pe cheltuiala solicitantului, pe baza de proiect avizat de S.D.E.E. Cluj, in vederea respectarii distantei sus amintite. Va fi asigurat accesul fara conditii la L.E.S. in caz de defectiuni, interventii, etc.. Nu se vor afecta instalatiile electrice ale SDEE Cluj; orice eventuala modificare adusa acestora se va realiza cu o firma atestata A.N.R.E., pe cheltuiala solicitantului, pe baza de proiect avizat de SDEE Cluj. In cazul efectuării de sapaturi in zona traseelor L.E.S. se va solicita predarea-primirea amplasamentului (FAX 0264205874).**

Sef COR.M.T./J.T.,  
ing. Cristian Pop



Numele și semnătura personalului Sucursalei care a emis avizul: Tehn. Valentin Claudiu Pop



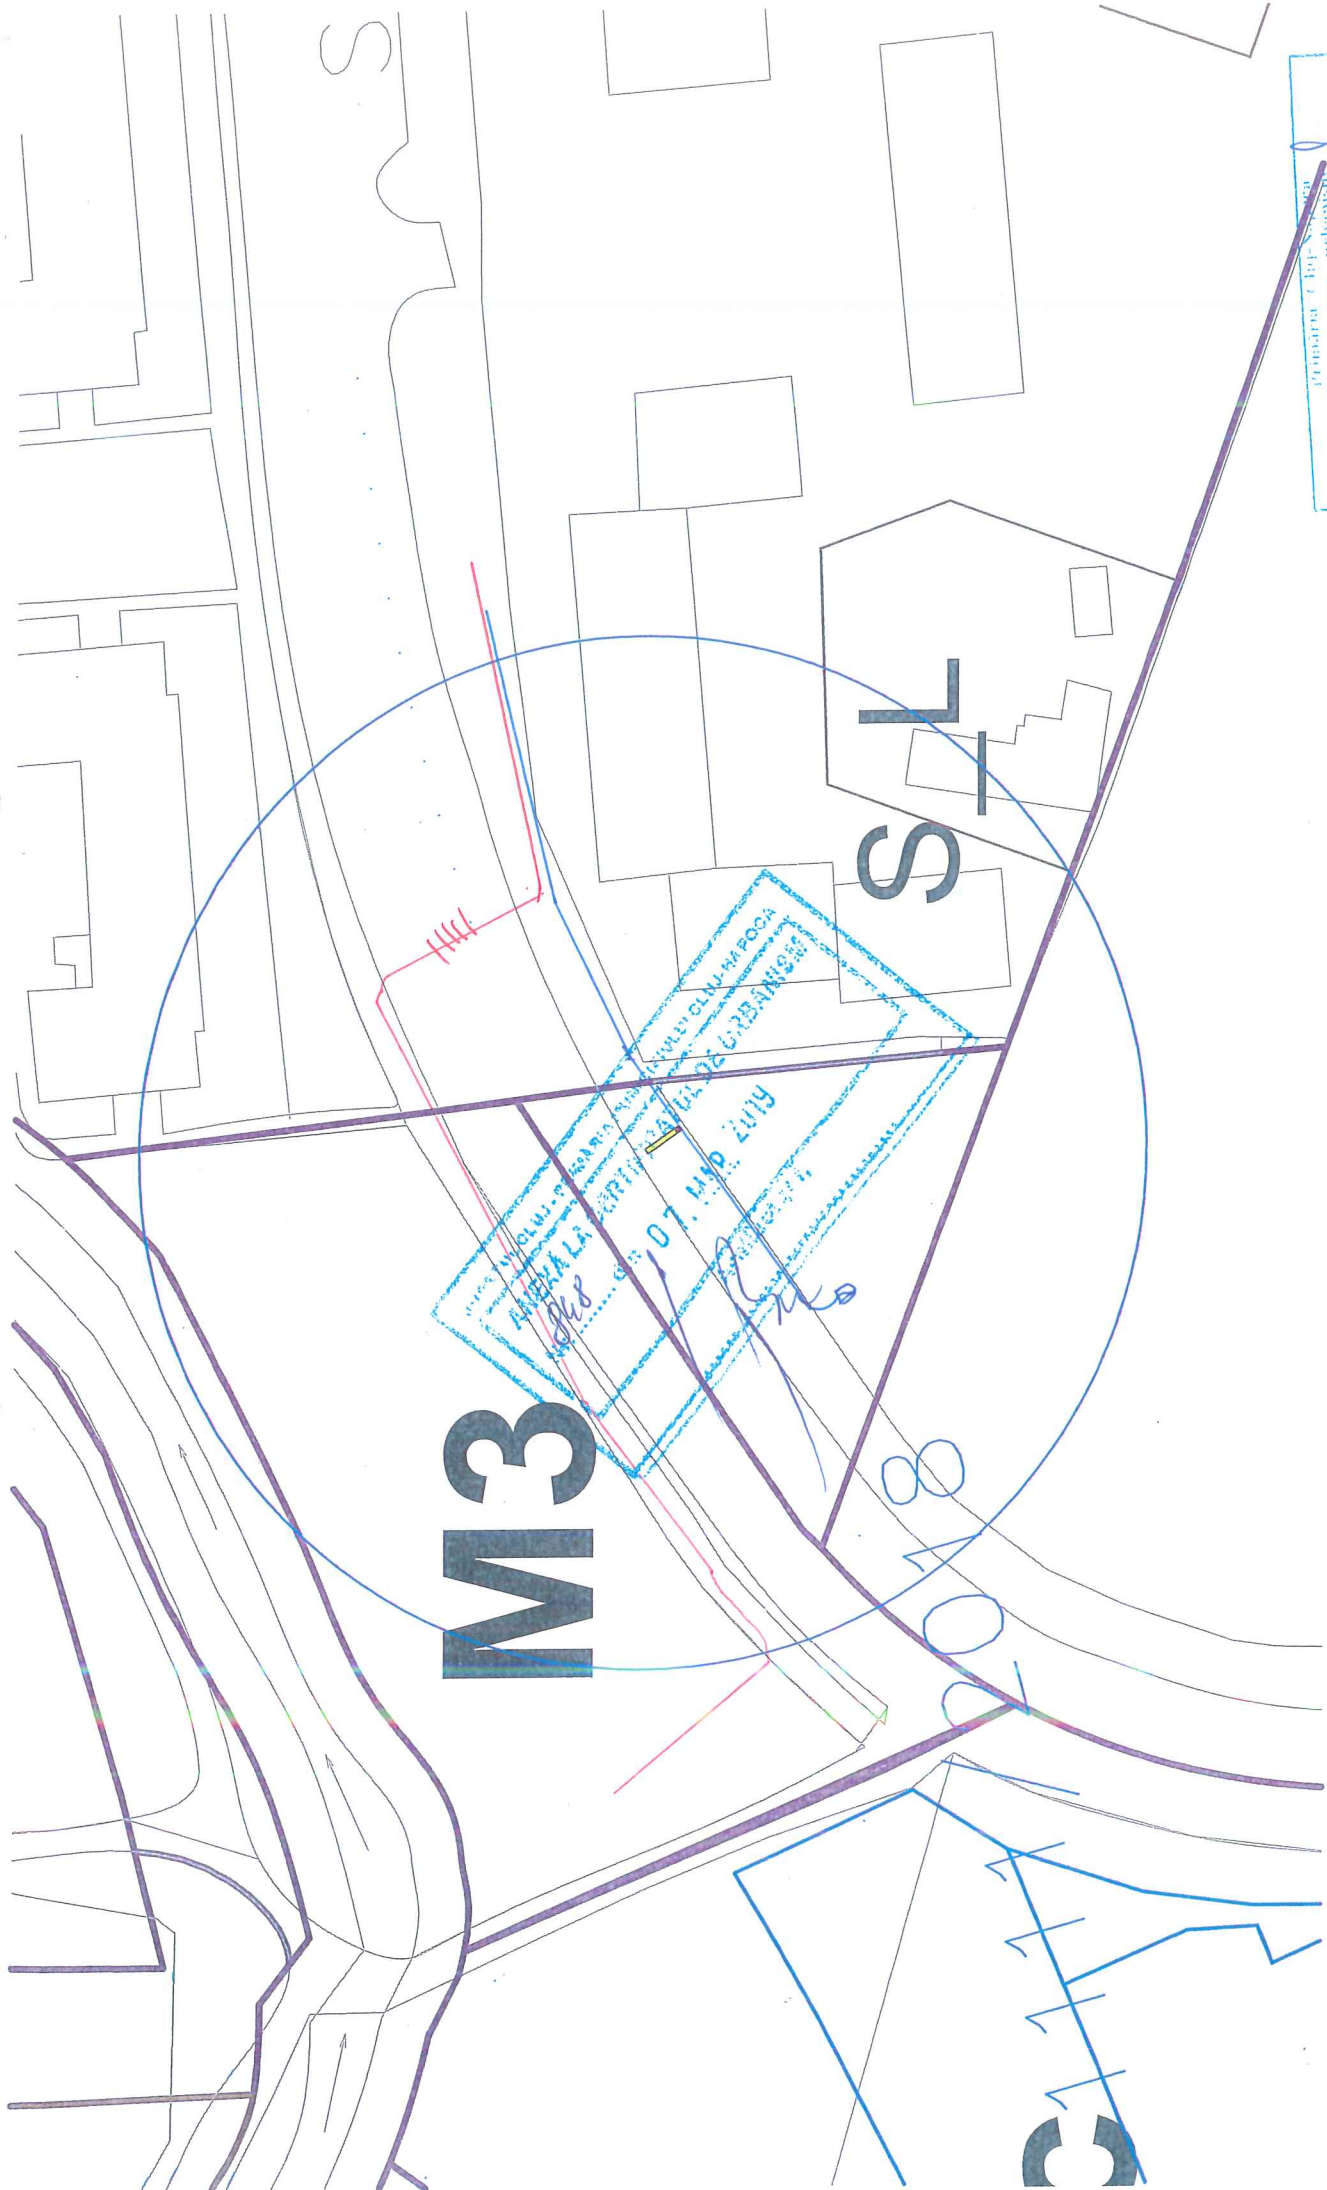

M3

S

STAMP:   
 107. MAR. 2014   
 107. MAR. 2014

Primaria i Def. Urbanisme  
Regist. Serv. Urbanisme  
C/Joan Cabral, 18 - 08002 Vilanova i la Geltrú

*[Handwritten Signature]*

6010937797

19.03.2013

1. Scopul prezentei lucrări este de a realiza proiectul de execuție pentru lucrările de protecție a tablurilor afectate de incendii.

2. Caracteristicile tehnice de calitate ale materialelor de construcție se vor lua în considerare în raportarea normelor de protecție a muncii specifice.

3. Constructorul lucrării va asigura obligatoriu asigurarea tehnică necesară de siguranță și nominal în cazurile prevăzute pe rând de capitolul 1 din C.A.P. și va asigura aplicarea tehnicilor suplimentare.

4. Traseul de execuție al lucrării va fi stabilit în raport cu planurile de execuție.

5. Traseul de execuție al lucrării va fi stabilit în raport cu planurile de execuție.

6. Traseul de execuție al lucrării va fi stabilit în raport cu planurile de execuție.

7. Traseul de execuție al lucrării va fi stabilit în raport cu planurile de execuție.


8. Traseul de execuție al lucrării va fi stabilit în raport cu planurile de execuție.

07.03.2013

— 6310KV

— 6394KV

Janu /

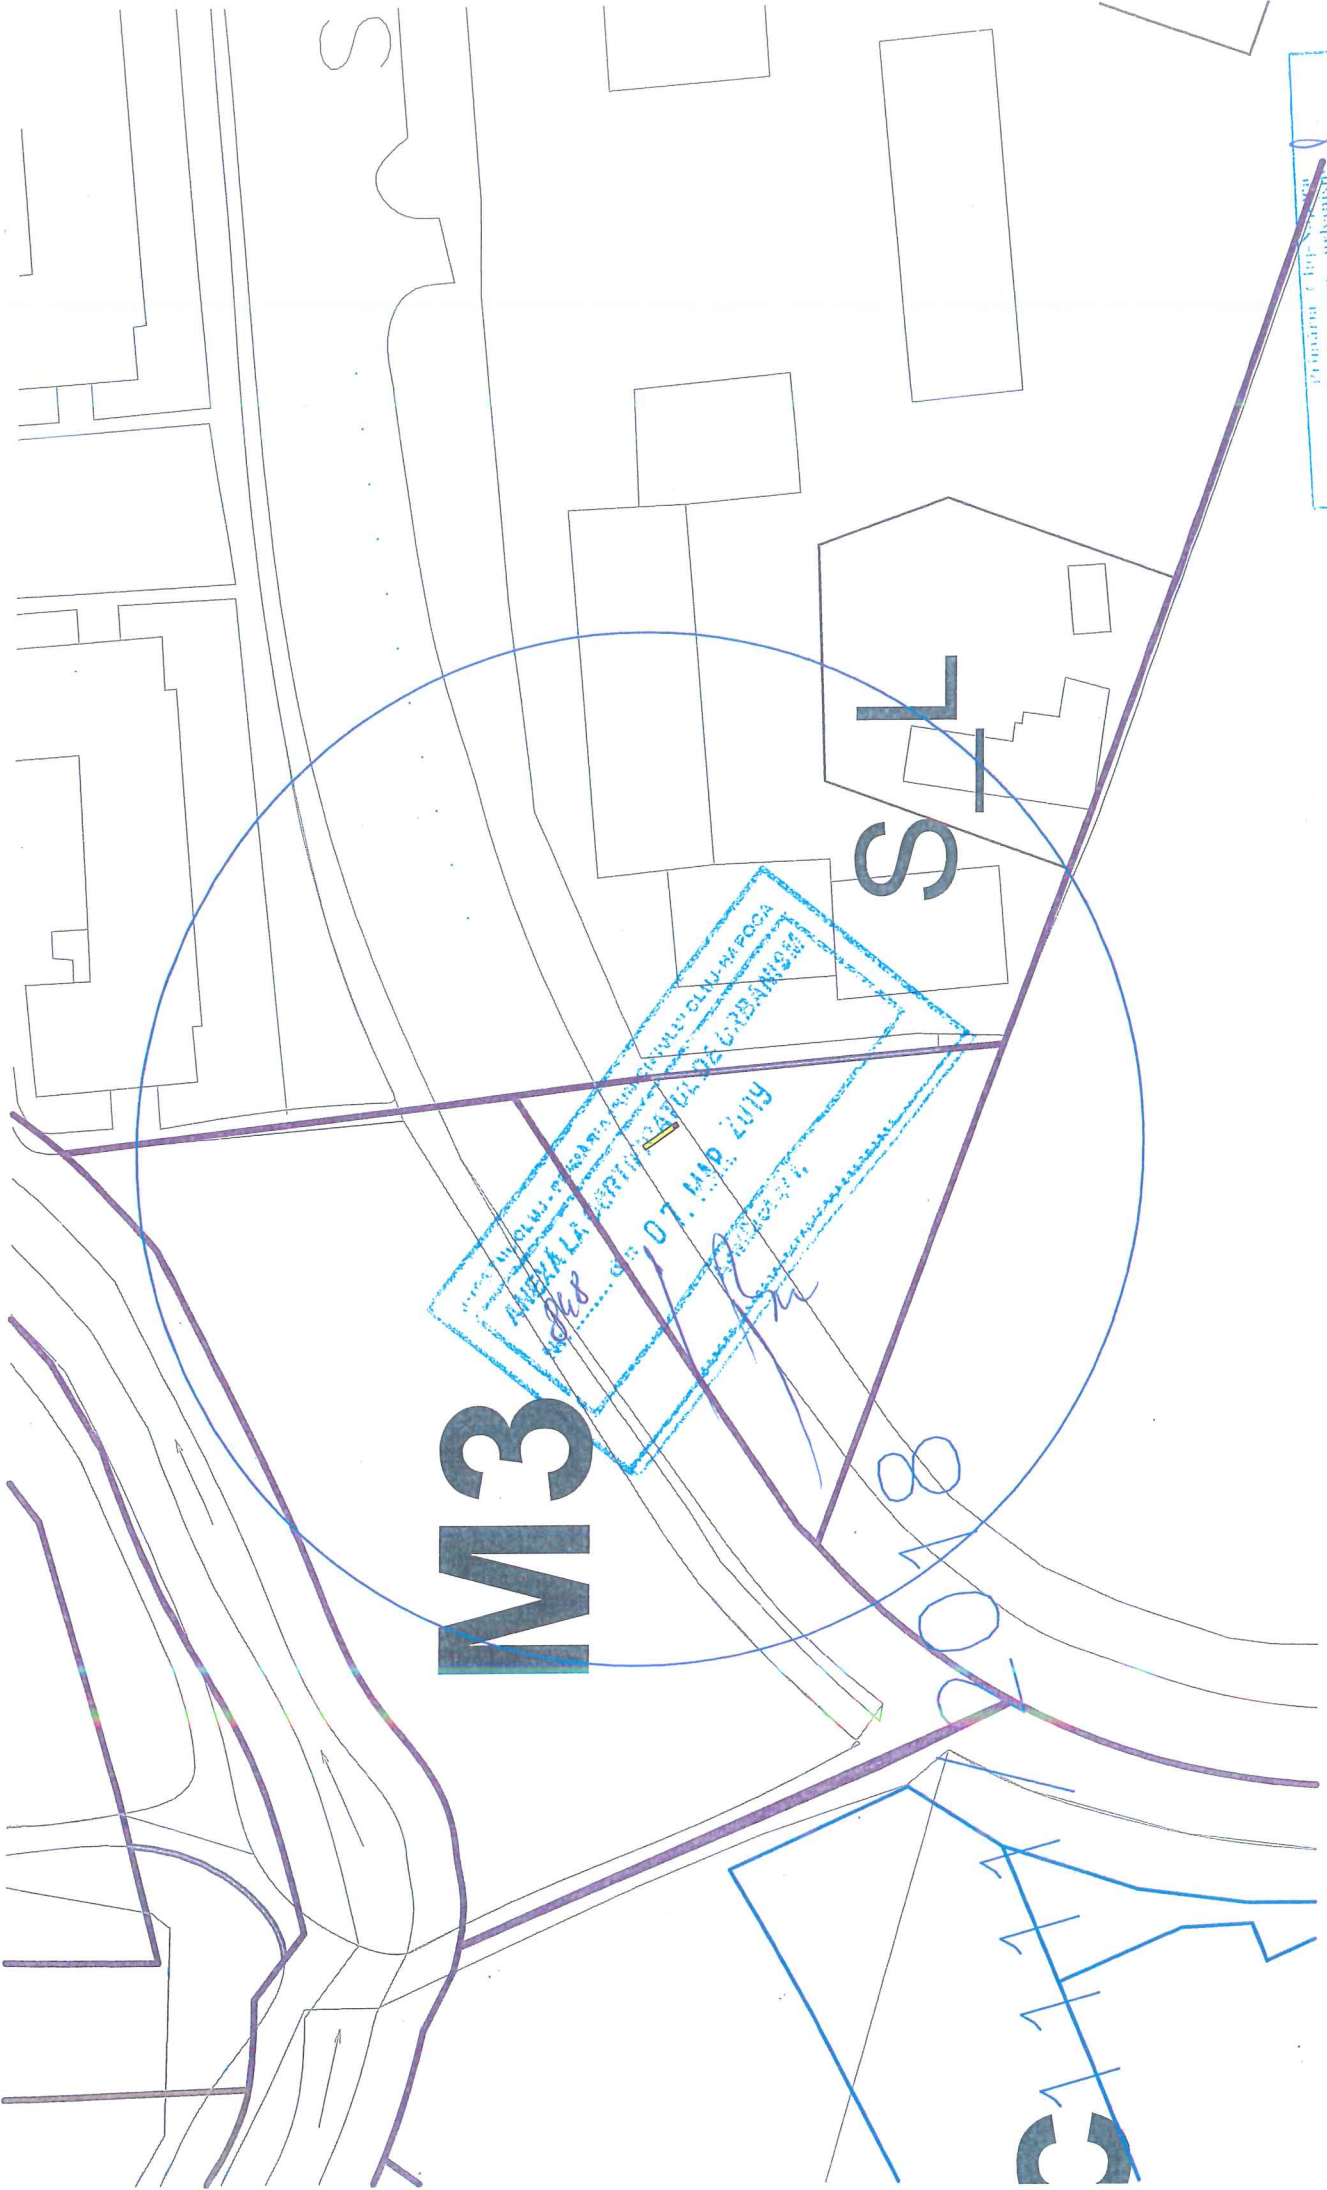

**M3**

**S**  
**L**

0488

INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE LA GUAYANA FRANCESA  
UNIVERSITÉ DE LA GUAYANE FRANCESA  
UNIVERSITY OF FRENCH GUIANA  
07. MAR. 2019

Primaria y Secundaria  
Repres. serv. urbanos  
Ciudad Capital Renu. de Alresca 3379

*[Handwritten signature]*

REGIA AUTONOMĂ DE TERMIFICARE  
CLUJ-NAPOCA  
Birou Tehnic Avizor

AVIZ 20 / 15.03.2019

Se avizează favorabil lucrarea cu respectarea următoarelor condiții:

1. La predarea amplasamentului va fi convocat delegatul R.A.T.
2. Traseul rețelelor termice este figurat în formativ. Pentru stabilirea cu exactitate a poziției acestora în teren se vor efectua sondeaje cu asistență tehnică asigurată de R.A.T.
3. Lucrările de săpătură în zona rețelelor termice se vor executa manual în vederea evitării deteriorării acestora.
4. De eventualele avarii aduse canalului și rețelelor termice în timpul executării lucrărilor și de consecințele care decurg din acestea răspunde beneficiarul lucrării.
5. Se vor respecta prevederile normativelor în vigoare privind traseele, distanțele, traversările și intersecțiile dintre rețelele termice și celelalte rețele sau construcții.
6. Prezentul aviz este valabil 1 an de la data emiterii.
7. Alte condiții: \_\_\_\_\_



BIROUL TEHNIC

*[Signature]*



MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA  
Str. MOTILOR , Nr. 1-3  
Loc. CLUJ NAPOCA , Jud. CLUJ

**Delgaz Grid SA**

Birou  
Echipa Acces la Retea Cluj  
Decebal 93-95

**Bob Stefania**  
T +40-364-403326

Stefania.bob@delgaz-grid.ro

Abreviere: RACJ

## AVIZ FAVORABIL

Nr. Înregistrare 211531022/13.03.2019

Urmare a solicitării dumneavoastră, privind emiterea avizului de amplasament pentru lucrarea înregistrată cu nr. 211528075/12.03.2019 denumire lucrare Elaborare proiect pentru autorizarea lucrărilor de amplasare panou publicitar în sistem provizoriu și demontabil, din localitatea Cluj Napoca, strada Plopilor, nr. FN, judet Cluj, în urma analizării documentației depuse vă comunicăm **avizul favorabil,**  
**CU ÎNDEPLINIREA OBLIGATORIE, DE CĂTRE BENEFICIAR, A CONDIȚIILOR DE MAI- JOS:**

### A. Condiții tehnice:

1. Se va respecta distanța de 0,6 metri între conducta de gaze naturale existentă și fundația stălpului proiectat. În cazul afectării conductelor și bransamentelor de gaze naturale existente se va solicita operatorului sistemului de distribuție aviz de relocare conductă, bransamente toate costurile fiind suportate de către beneficiar.

### B. Condiții generale:

1. Va suporta cheltuielile aferente realizării lucrărilor de la punctul A.
2. Având în vedere că rețelele de distribuție au fost trasate orientativ pe planul de situație anexat, înainte de începerea lucrărilor se va solicita în scris participarea unui reprezentant al Delgaz Grid SA la predarea de amplasament și asistență tehnică ori de câte ori este nevoie pe perioada derulării lucrărilor, din partea Delgaz Grid SA - Centru Operațiuni Retea Cluj.

**Adâncimea de pozare a rețelelor subterane trasate este cuprinsă între 0,6-0,9 m.**

3. În cazul în care s-a produs o deteriorare a rețelei de gaz, astfel încât, au apărut scurgeri de gaz, se va anunța imediat Dispeceratul de Urgență Delgaz Grid SA, la telefon: **0800-800.928** și **0265-200.928**, și vor fi luate, totodată, primele măsuri, pentru a împiedica producerea unui eveniment (incendiu, explozie), până la sosirea echipei de intervenție.

Președintele Consiliului de  
Administrație  
Frank Hajdinjak

Directori Generali  
Ferenc Csulak DG  
Carmen Teona Oltean (adj.)  
Petre Radu (adj.)

Sediul Central: Târgu Mureș  
CUI: 10976687  
Atribut fiscal: RO  
J26/326/08.06.2000

Banca BRD Târgu Mureș  
IBAN:  
RO11BRDE270SV27540412700  
Capital Social Subscris și Vărsat:  
773.257.777,5 RON

Dacă prin săpătură a fost afectată izolația rețelei de gaz (atingere izolație, rupere izolație, rupere fir trasor, rupere bandă avertizoare etc.), respectiv rețeaua de gaz- prin atingere, lovire sau orice altă acțiune mecanică, se va opri imediat lucrarea și se va solicita prezența reprezentantului Delgaz Grid SA, pentru remedierea defecțiunii provocate și/sau constatate.

Deteriorarea izolației atrage după sine corodarea materialului tubular și apariția defectelor de coroziune, greu de depistat, care pot avea urmări grave (explozii); în cazul în care se produce un asemenea eveniment, având ca și cauză deteriorarea izolației în timpul execuției lucrării avizate de către Delgaz Grid SA, izolație care n-a fost refăcută, datorită faptului că executantul nu a anunțat reprezentantul Delgaz Grid SA, beneficiarul avizului va fi direct responsabil de producerea evenimentului.

În cazul avarierii sau deteriorării conductelor și instalațiilor aflate în exploatarea Delgaz Grid SA – Centru Operatiuni Retea Cluj, beneficiarul va suporta contravaloarea pagubelor produse, inclusiv cea a pierderilor de gaze naturale și de restabilire a funcționalității elementelor afectate.

4. Săpătura din zona de protecție a rețelelor de gaze naturale, așa cum este aceasta definită de legislația în vigoare, se va realiza **în mod obligatoriu, manual**, pentru a nu afecta izolația, materialul tubular, sau alte elemente de construcție a rețelei de gaz (fir trasor, bandă avertizoare etc.).

5. În mod obligatoriu, rețelele de gaze naturale - a căror acoperire e afectată de lucrarea de construcție, vor fi așezate, respectiv acoperite cu un strat de nisip de granulație 0,3-0,8 mm, cu grosimea de minimum 10 cm, de la generatoarea inferioară și superioară a conductei și pe o lățime de 20 cm, de la generatoarele exterioare ale conductei.

6. În zona de protecție a rețelelor de gaze naturale, așa cum este aceasta definită de legislația în vigoare, compactarea se va realiza obligatoriu manual, astfel încât să nu se deterioreze rețelele de gaz, pe o înălțime de minim 30 cm (inclusiv stratul de nisip), măsurată de la generatoarea superioară a conductei.

7. În cazul în care lucrarea de construcții afectează răsuflătorile și/sau căminele, atunci acestea vor fi reamplasate obligatoriu pe poziția inițială. Se impune, deasemenea, reamplasarea capacelor de răsuflatori, a capacelor de cămine, a tijelor de acționare etc.

8. Cu minimum 5 zile înainte de recepția la terminarea lucrărilor, se va informa în scris Delgaz Grid SA, Centru Operatiuni Retea Cluj asupra datei la care e programată recepția.

9. Prezentul aviz este valabil până la data de 13.03.2020 (12 luni),cu posibilitatea prelungirii acestuia pe perioada de valabilitate a certificatului de urbanism (sau document înlocuitor – se va preciza tipul și natura acestuia).Prelungirea avizului se va solicita cu minim 15 zile înainte de expirarea avizului inițial.

**În cazul nerespectării condițiilor impuse mai sus, avizul își pierde valabilitatea.**

Cu respect,


Intocmit

**Broscatan Ovidiu Zaharia**  
**Șef Centru Operațiuni Rețea Gaz Cluj**

**Bob Maria Stefania**  
**Emitent avize și acorduri**





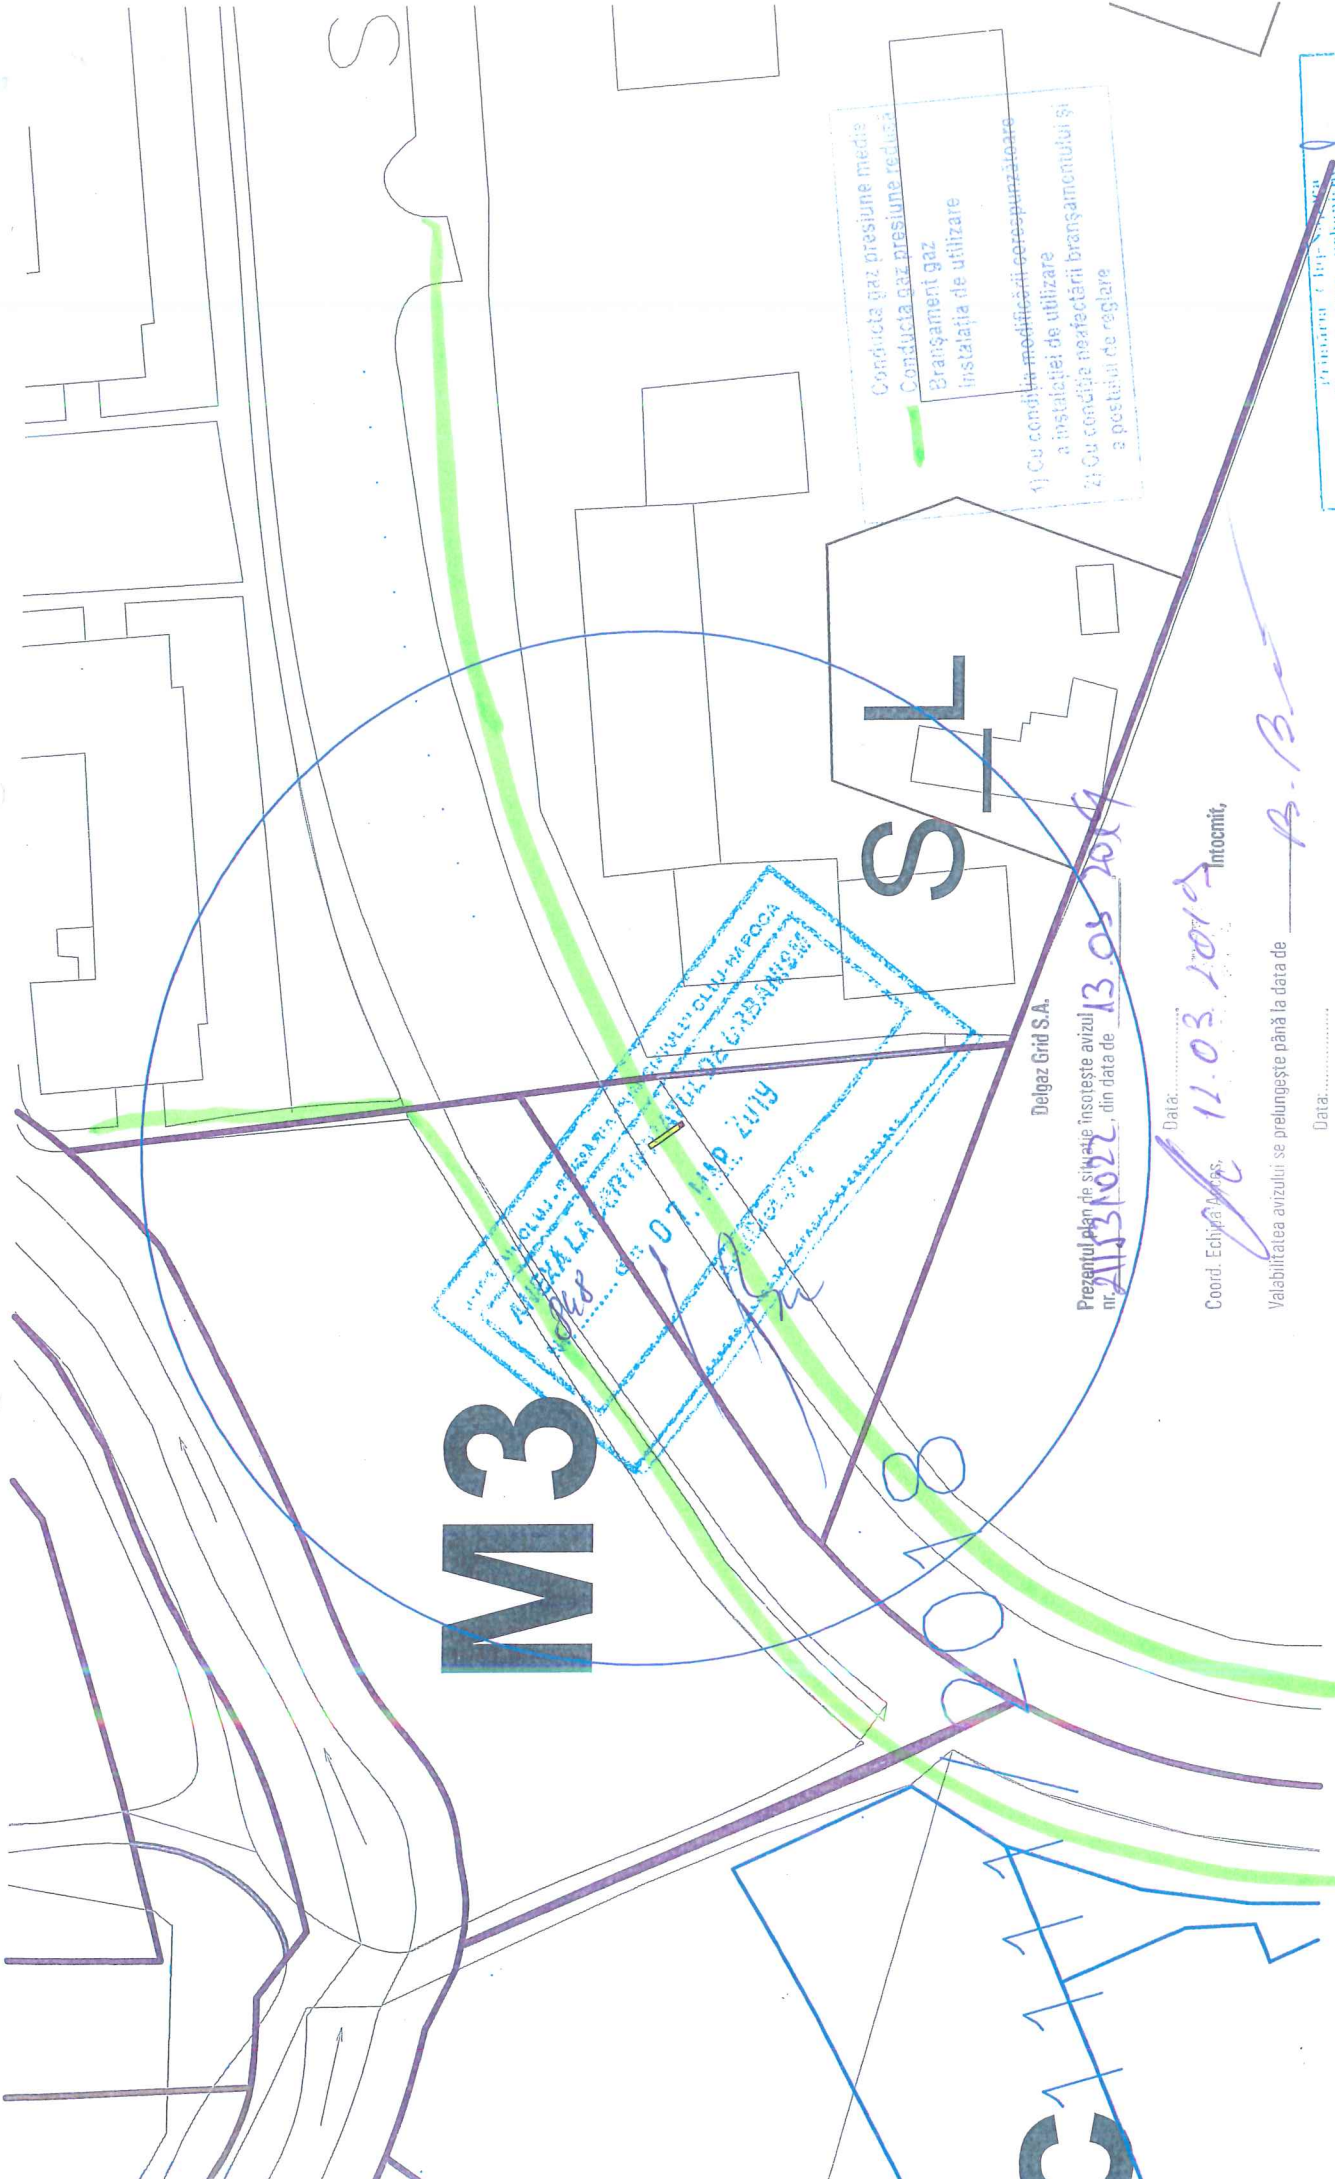

2019  
M3  
SL  
C

Conducta gaz presiune medie  
Conducta gaz presiune redusă  
Bransament gaz  
Instalația de utilizare

1) Cu condiția modificării nerecunoscătoare  
a instalației de utilizare  
2) Cu condiția neafectării bransamentului și  
a postului de reglare

Delgaz Grid S.A.

Prezentul plan de situație însoțeste avizul nr. 2113/022 din data de 13.05.2019

Data: 11.03.2019 Intocmit,  
Coord. Echipa Acces, B.B.

Valabilitatea avizului se prelungește până la data de  
Data:

Coord. Echipa Acces, Nume și prenume, semnătura

Proiectant și responsabil  
Reprez. serv. urbanism  
Cămin. Cadru. Esau de Alarea 1379





**S.C. TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A.**

Inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/8926/1997

CIF :RO427320

Sediu social: Bucuresti, Sector 1, P-ta Presei Libere, Nr. 3-5, Cladirea City Gate, Etajele 7-18 din Turnul de Nord  
Divizia Acces si Transport Romania

Departament PROIECTARE & INVENTAR A RETELEI PASIVE

Compartiment Proiectare Retea Pasiva Nord

Cluj-Napoca, str.O.Petrovici, nr.2, tel.0264\_404229

Data:19.03.2019

**Catre : MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA**

**Adresa: CLUJ NAPOCA , STR. CALEA MOTILOR , NR. 1-3**

**SUBIECT: AVIZ TEHNIC CU CONDITII nr. 507**

Ca răspuns la solicitarea dvs. privind eliberarea avizului de telecomunicații pentru proiectul :

**ELABORARE PROIECT PENTRU AUTORIZAREA EXECUTARII LUCRARILOR DE  
AMPLASARE PANOU PUBLICITAR IN SISTEM PROVIZORIU SI DEMONTABIL**

la adresa :LOCALITATEA CLUJ NAPOCA,STR.PLOPILOR,NR.FN,conform documentației  
depusă, vă comunicăm următoarele:

**În zona de interes, TELEKOM ROMANIA are cabluri de telecomunicații instalate în  
canalizatie,în subteran și aerian.**

- Având în vedere importanța deosebită a rețelei de cabluri telefonice proprietatea TELEKOM ROMANIA, cât și faptul că acestea vor fi afectate de lucrările proiectate conform documentației prezentate, TELEKOM ROMANIA este de acord cu această lucrare numai în condițiile îndeplinirii următoarelor măsuri de neobținerea accesului la camerele de tragere și de protejare a rețelelor telefonice subterane și/sau aeriene:  
Lucrările prevăzute în proiect nu afectează rețeaua de telecomunicații, dar executia sa poate afecta instalațiile de telecomunicații
  - Executia lucrarilor pentru care s-a solicitat avizul efectuate in zona instalatiilor telecomunicatii se vor executa numai sub asistenta tehnica a TELEKOM ROMANIA. Pentru aceasta cu 48 ore inainte de inceperea lucrarilor beneficiarul /constructorul va solicita acordarea de asistenta tehnica, telefonic si prin fax, la Departament Centru de Operatiuni CJ-AB-BN fax 0264597670 ,
    - *Comp.Retea Cluj,dl.VLAIC O.,telefon 0264404664,0745629911*
- Predarea amplasamentului privind rețeaua tc.existența și a adâncimii de **îngropare a cablurilor de telecomunicații se va concretiza prin semnarea unui Proces Verbal de predare / primire amplasament, ce va constitui anexa a unei Minute, semnate de ambele parti, beneficiar / constructor și TELEKOM ROMANIA, la predarea amplasamentului.**

- Toate lucrările proiectate prin această documentație în zona cablurilor telefonice subterane, vor fi prevăzute a se executa obligatoriu manual și în prezența delegaților TELEKOM ROMANIA.
- în zona cablului telefonic subteran și a canalizatiei telefonice, lucrările de săpături se vor executa manual și cu asistenta tehnica;
- sondajele necesare determinării poziției exacte a cablurilor telefonice vor fi efectuate de constructor sub supravegherea delegatului nostru și numai în prezența lui ;
- În zonele de forare, cotele de adancime ale canalizatiilor telefonice vor fi stabilite cu exactitate numai în prezența delegaților TELEKOM, după vizitarea caminelor telefonice din imediata apropiere
- Înainte de amplasarea în teren a panoului publicitar proiectat se vor consulta delegații Telekom, pentru stabilirea exactă a poziției acestuia, în scopul păstrării distanțelor regulamentare față de cablurile Telekom, astfel încât să nu afecteze rețelele Telekom existente în zonă.
- În cazul lucrărilor de reabilitare drumuri, vor fi incluse și fondurile necesare ridicării gurilor de cămine telefonice la noul nivel al carosabilului, în cazul în care nivelul acestuia se va modifica față de cel existent, în urma lucrărilor de modernizare proiectate.
- în zona cablului telefonic aerian se lucrează cu atenție, nu se va săpa aproape de baza stâlpilor de telecomunicații, iar utilajele care lucrează în zonă nu vor circula cu bena sau cupa ridicate, pentru a evita deteriorarea rețelei de telecomunicații .

Constructorul va avea pe șantier o copie a acestui aviz TELEKOM și planurile de situație pe care s-au figurat instalațiile de telecomunicații .

În cazul în care sunt produse avarii ale instalațiilor de telecomunicații, ca urmare a nerespectării prevederilor prezentului aviz, contravaloarea lucrărilor de remediere a instalațiilor avariate, precum și daunele solicitate de clienții TELEKOM ROMANIA datorită întreruperii furnizării serviciilor, vor fi suportate de cel care a produs avaria.

**Prezentul aviz este valabil 12 luni de la data eliberării.**

**Se interzice folosirea informațiilor referitoare la instalațiile telefonice din prezentul aviz, în alte scopuri decât cele pentru care au fost furnizate, ca și transmiterea lor unor terți.**

**Anexam prezentului aviz un exemplar al documentatiei în care au fost inserate, cu aproximatie, infrastructuraTc. existenta în zona.**

Avizul a fost achitat cu actul nr. **O.P. 4145** din data de **13.03.2019**, în valoare de **59.00 EURO+TVA.**

**Responsabil eliberare Avize Tehnice,**  
**STUPAR MARINELA**









## AVIZ DE SALUBRIZARE

NR 3434 din data 13.03.2019

Analizând documentele prezentate de către MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA (CUI 4305857), cu domiciliul în LOC.CLUJ-NAPOCA, STR.CALEA MOTILOR, NR.1-3, JUD.CLUJ în vederea obținerii avizului de salubritate necesar autorizării lucrărilor de:

-construcții: -----

-desființării construcției existente -----

-amenajării spațiului -----

-alte lucrări : **ELABORARE PROIECT PENTRU AUTORIZAREA LUCRARILOR DE AMPLASARE PANOU PUBLICITAR IN SISTEM PROVIZORIU SI DEMONTABIL**

**se acordă AVIZ FAVORABIL** în vederea emiterii Avizului de Salubritate cu următoarele condiții:

-asigurarea accesului autospecialelor de salubritare în **mun CLUJ – NAPOCA STR. PLOPILOR, NR.FN,** numar CF ....., numar topografic cadastral ....., având clasa tehnica minim IV;

- colectarea, transportul și depozitarea deșeurilor rezultate se va face numai în conformitate cu prevederile O.U.G. 78/2000 privind regimul deșeurilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006

Valabilitatea avizului de salubritate coincide cu termenul de valabilitate al certificatului de urbanism.

Valoare taxă de avizare = 67,04 LEI+TVA achitată în numerar la sediul societății sau prin virament bancar.

**S.C. ROSAL GRUP S.A.**  
**SUCURSALA CLUJ-NAPOCA**  
**Departament Comercial**

**Operator calculator**  
**Codruta Lazea**



RC: J40 / 8222 / 1994  
CUI: R 6089555  
Web page: www.rosal.ro  
E-mail: rosalcluj@rosal.ro

**Sediu social:**  
Cluj Napoca, str. Garbau nr.12, bloc.H,  
Ap. 33C  
Tel./Fax: 0264/456893  
0264/987

**Dispecerat:**  
Cluj Napoca, str. Garbau nr.12, bloc.H,  
Ap. 33C  
Tel./Fax: 0264 / 456875

**Conturi:**  
**BANCA TRANSILVANIA**  
**SUCURSALA CLUJ NAPOCA**  
**RO69BTRL01301202891596XX**



AVIZ DE PRINCIPIU

La documentația înregistrată la nr.139152/13.03.2019 de Serviciul Autorizări Comerț, având în vedere prevederile HCL 133/2018 precum și cele ale art. 19 din OG 43/1997 cu modificările și completările ulterioare, se acordă aviz favorabil pentru obiectivul „Amplasare panou publicitar”, situat în str. Plopilor FN conform planului de situație anexat la certificatul de urbanism nr.848/07.03.2019.

Prezentul aviz conține 2 planșe vizate.

ADMINISTRATOR PUBLIC,  
Gheorghe Șurubaru

DIRECTOR EXECUTIV,  
Virgil Poruțiu



SEF SERVICIU,  
Mirela Mărincean

Consilier superior Rodica Grosz  
2exemplare



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI  
CLUJ-NAPOCA  
Nr. 139 152 / 14.03.2019  
SERVICIUL SIGURANȚA CIRCULAȚIEI

Primăria Municipiului Cluj-Napoca  
Reprez. Serv. urbanism  
Cămin Cadavr. Nr. 1379




PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA  
SERVICIUL SIGURANȚA CIRCULAȚIEI  
Nr. 139 152 / 14.03.2019  
SERVICIUL SIGURANȚA CIRCULAȚIEI

M3

S  
L

00  
00  
00

C

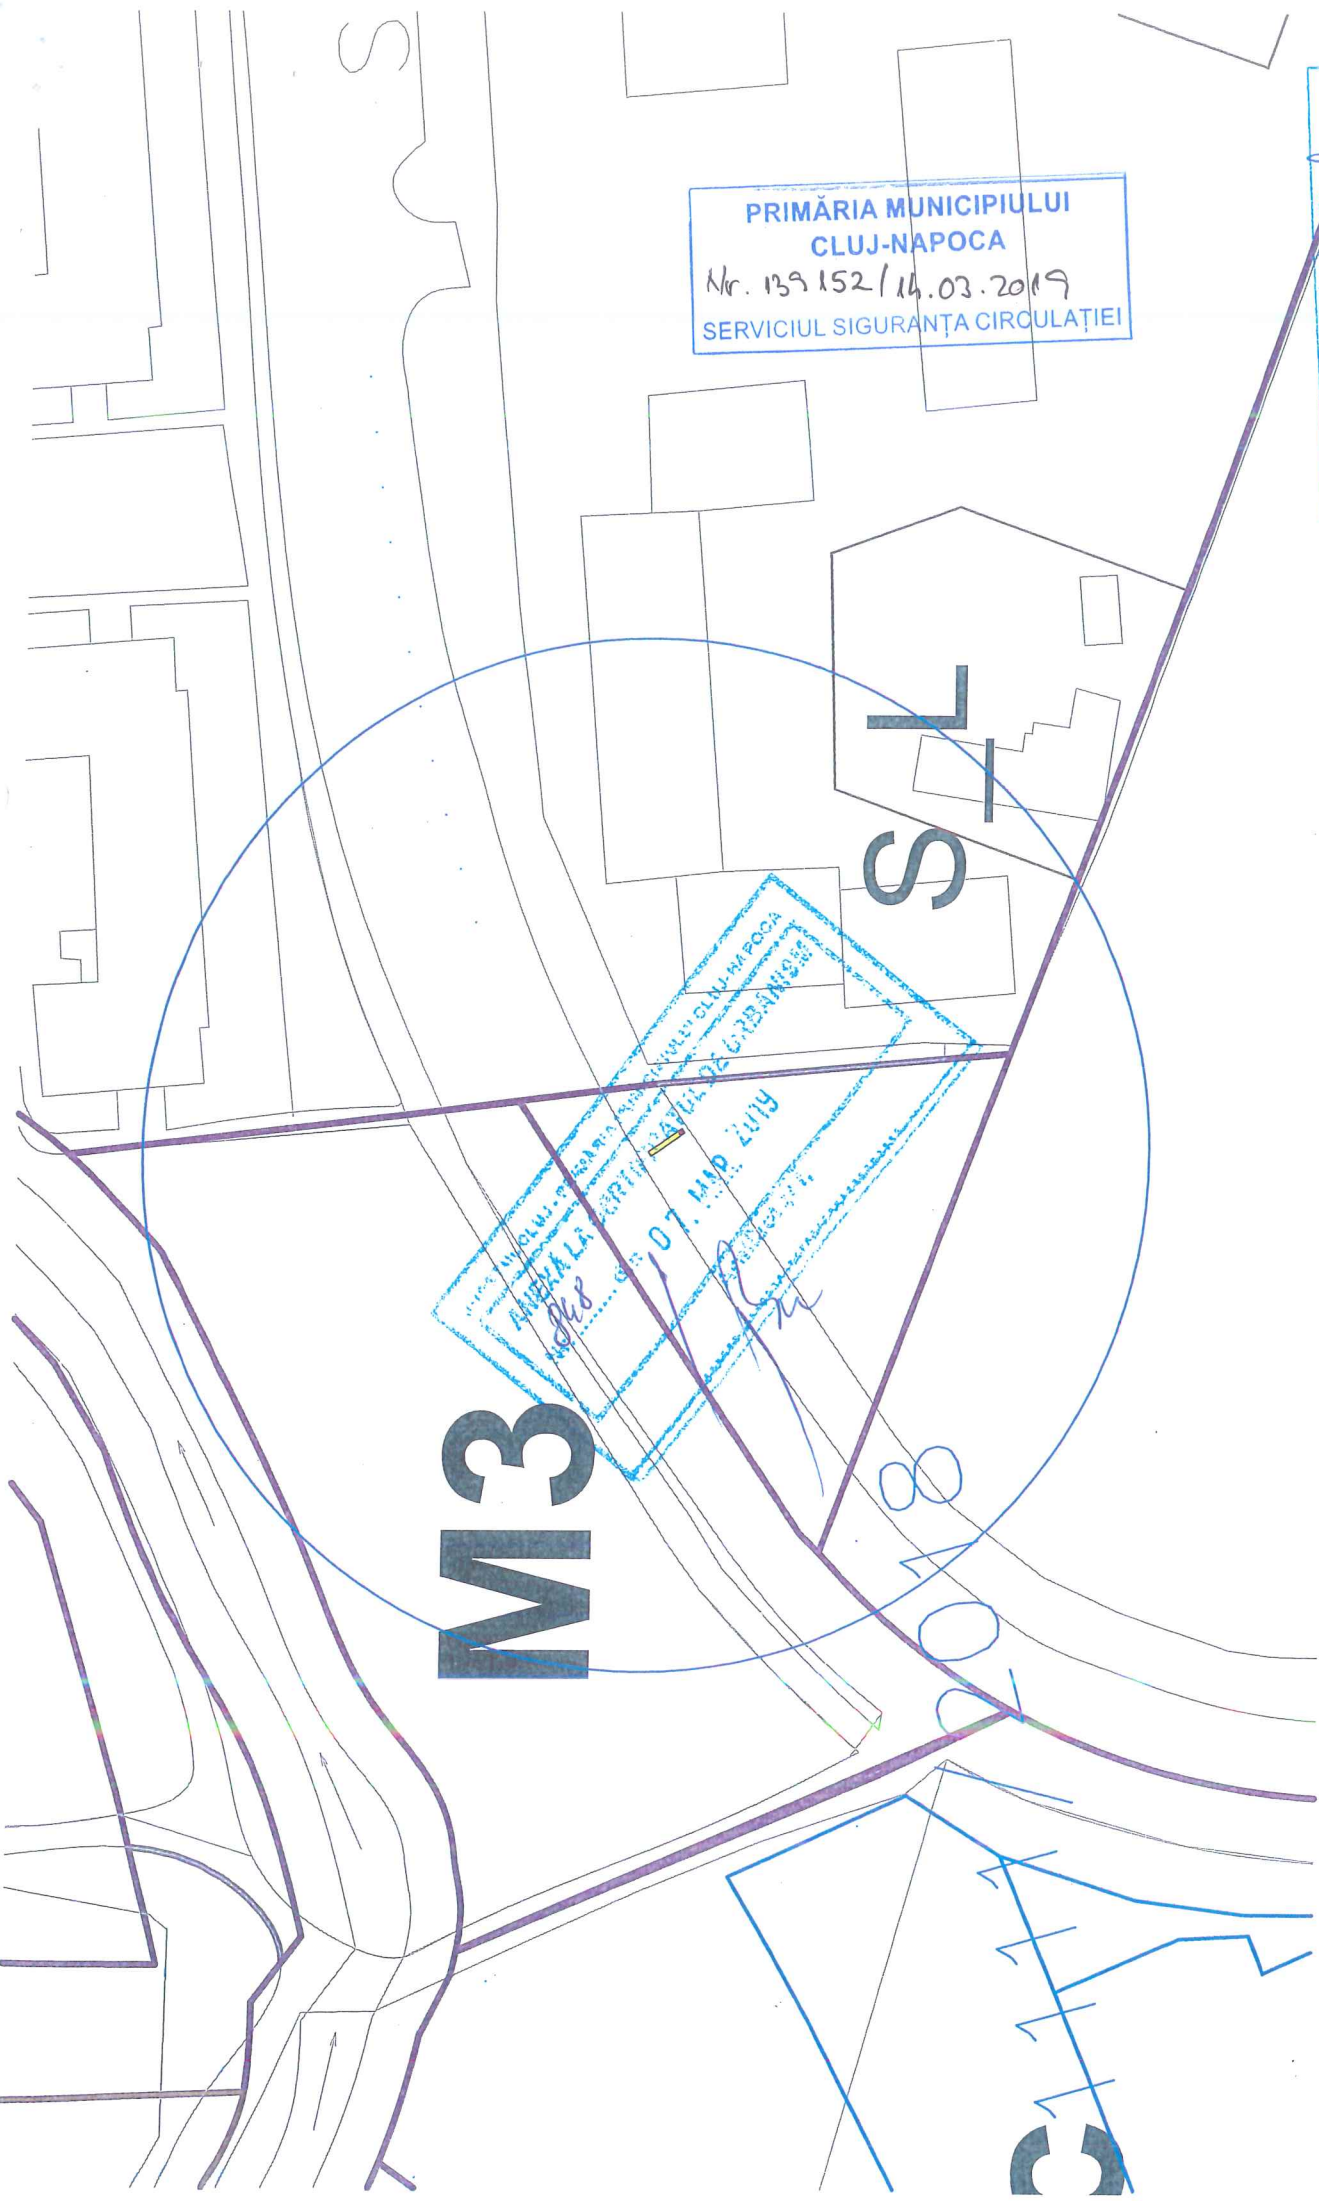





PRIMARIA MUNICIPIULUI  
CLUJ-NAPOCA  
Nr. 135 152 / 14.03.2019  
SERVICIUL SIGURANTA CIRCULATIEI



CAD 294335 (NOU) PLOPILOR

Chemical Cell 78

ARHITECT ȘEF

Ca urmare a cererii adresate de **Municipiul Cluj-Napoca**, în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 145/28.02.2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism, se emite următorul


**AVIZ**  
Nr. 123 din 12.03.2019

pentru **Amplasare panouri publicitare de tip backlit pe raza Municipiului Cluj-Napoca**

Inițiator: **Municipiul Cluj-Napoca**

În urma ședinței **Comisiei de Estetică Urbană** din data de **6.02.2019** se avizează tipul de panou publicitar amplasat pe proprietatea autorității locale în conformitate cu Anexa 4 a Regulamentului de amplasare și autorizare a mijloacelor de publicitate de pe raza municipiului Cluj-Napoca, aprobat prin H.C.L. nr. 133 din 29.03.2018.

Pentru zona de publicitate lărgită (ZPL) se avizează panouri luminoase de tip backlit cu dimensiunea  $L = 3.00$  m,  $l = 2.00$  m,  $H$  picior = 2.50 m, cod culoare panou – RAL : 9007.

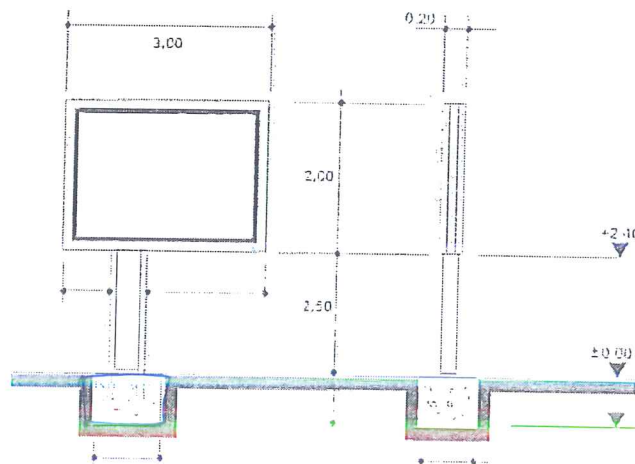

Primar  
EMIL BOCIU

Arhitect Șef,  
Arh. Daniel Pop

Inspector specialitate,  
Arh. Exp. Ligia Subțirică



## AVIZ DE PRINCIPIU

Urmare adresei cu numarul susmentionat prin care se solicita avizul de principiu in scopul  
“ **Elaborare proiect pentru autorizarea lucrarilor de amplasare panou publicitar in sistem provizoriu si demontabil conform nr. Crt.33 din anexa 4 la regulamentul aprobat cu HCL 133/2018** pe strazile: str.Plopilor f.n nr. CU 848/07.03.2019, str. Observatorului patru amplasamente nr. CU 850/08.03.2019, 839/07.03.2019, 844/07.03.2019, 846/07.03.2019, str. Unirii nr. CU 841/07.03.2019 si str. Corneliu Coposu f.n nr CU 847/07.03.2019.

Se acorda aviz favorabil, cu mentiunea de a **nu** afecta zona verde, respectiv sa nu se reduca suprafata de spatiu verde, sa nu fie amplasate in apropierea radacinilor arborilor/arbustilor, iar la finalizarea lucrarilor terenul sa fie adus la starea initiala prin indepartarea deseurilor rezultate in urma sapturilor ( betoane, moloz, pamant, etc) si efectuarea lucrarilor de nivelare, regazonare - dupa caz.

ADMINISTRATOR PUBLIC  
GHEORGHE SURUBARU

DIRECTOR EXECUTIV  
VIOREL PLESA

SEF SERVICIU  
VASILE MOLDOVAN



Nr. 12273/19.03.2019

### AVIZ TEHNIC

Solicitarea de aviz s-a facut prin cererea Nr: 12241/11.03.2019

**Date de identificare a investitiei:**

Denumire: *Amplasare panouri publicitare in regim provizoriu si demontabil in Cluj-Napoca*

Amplasament: *Cluj-Napoca, str. Plopilor FN, jud. Cluj*

Beneficiar: *Municipiul Cluj Napoca*

Proiect nr :

Elaborator: *PRIMARIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA*

**Existenta retea CFO Integrator in zona amplasamentului:**

Da  Nu  Partial \*

\*Zone pe care exista retea CFO Integrator : -----  
-----  
-----

Aviz favorabil:

Aviz nefavorabil:

Aviz favorabil conditionat:

**Cerinte tehnice care trebuie asigurate prin proiect:**

Subtraversarea retelei CFO Integrator:	DA <input checked="" type="checkbox"/>	NU <input type="checkbox"/>
Solicitare de asistenta tehnica pe durata instalarii:	DA <input checked="" type="checkbox"/>	NU <input type="checkbox"/>
Pastrare distanta de siguranta 60 cm:	DA <input checked="" type="checkbox"/>	NU <input type="checkbox"/>

**Durata de valabilitatea aviz: 12 luni de la data eliberarii.**

**Toate cheltuielile ce privesc asistenta tehnica cad in sarcina beneficiarului.**

**Toate daunele produse retelei CFO INTEGRATOR cad in sarcina beneficiarului lucrarii**

Avizul a fost achitat cu: *OP* .....

**S.C. CFO INTEGRATOR S.R.L.**

Intocmit:

Pop Iuliu Tudor

Semnatura



Data: 19.03.2019


Aprobat:  
Iftode Ciprian  
Semnatura







CAD 294335 (NOV) PLOP/LOR

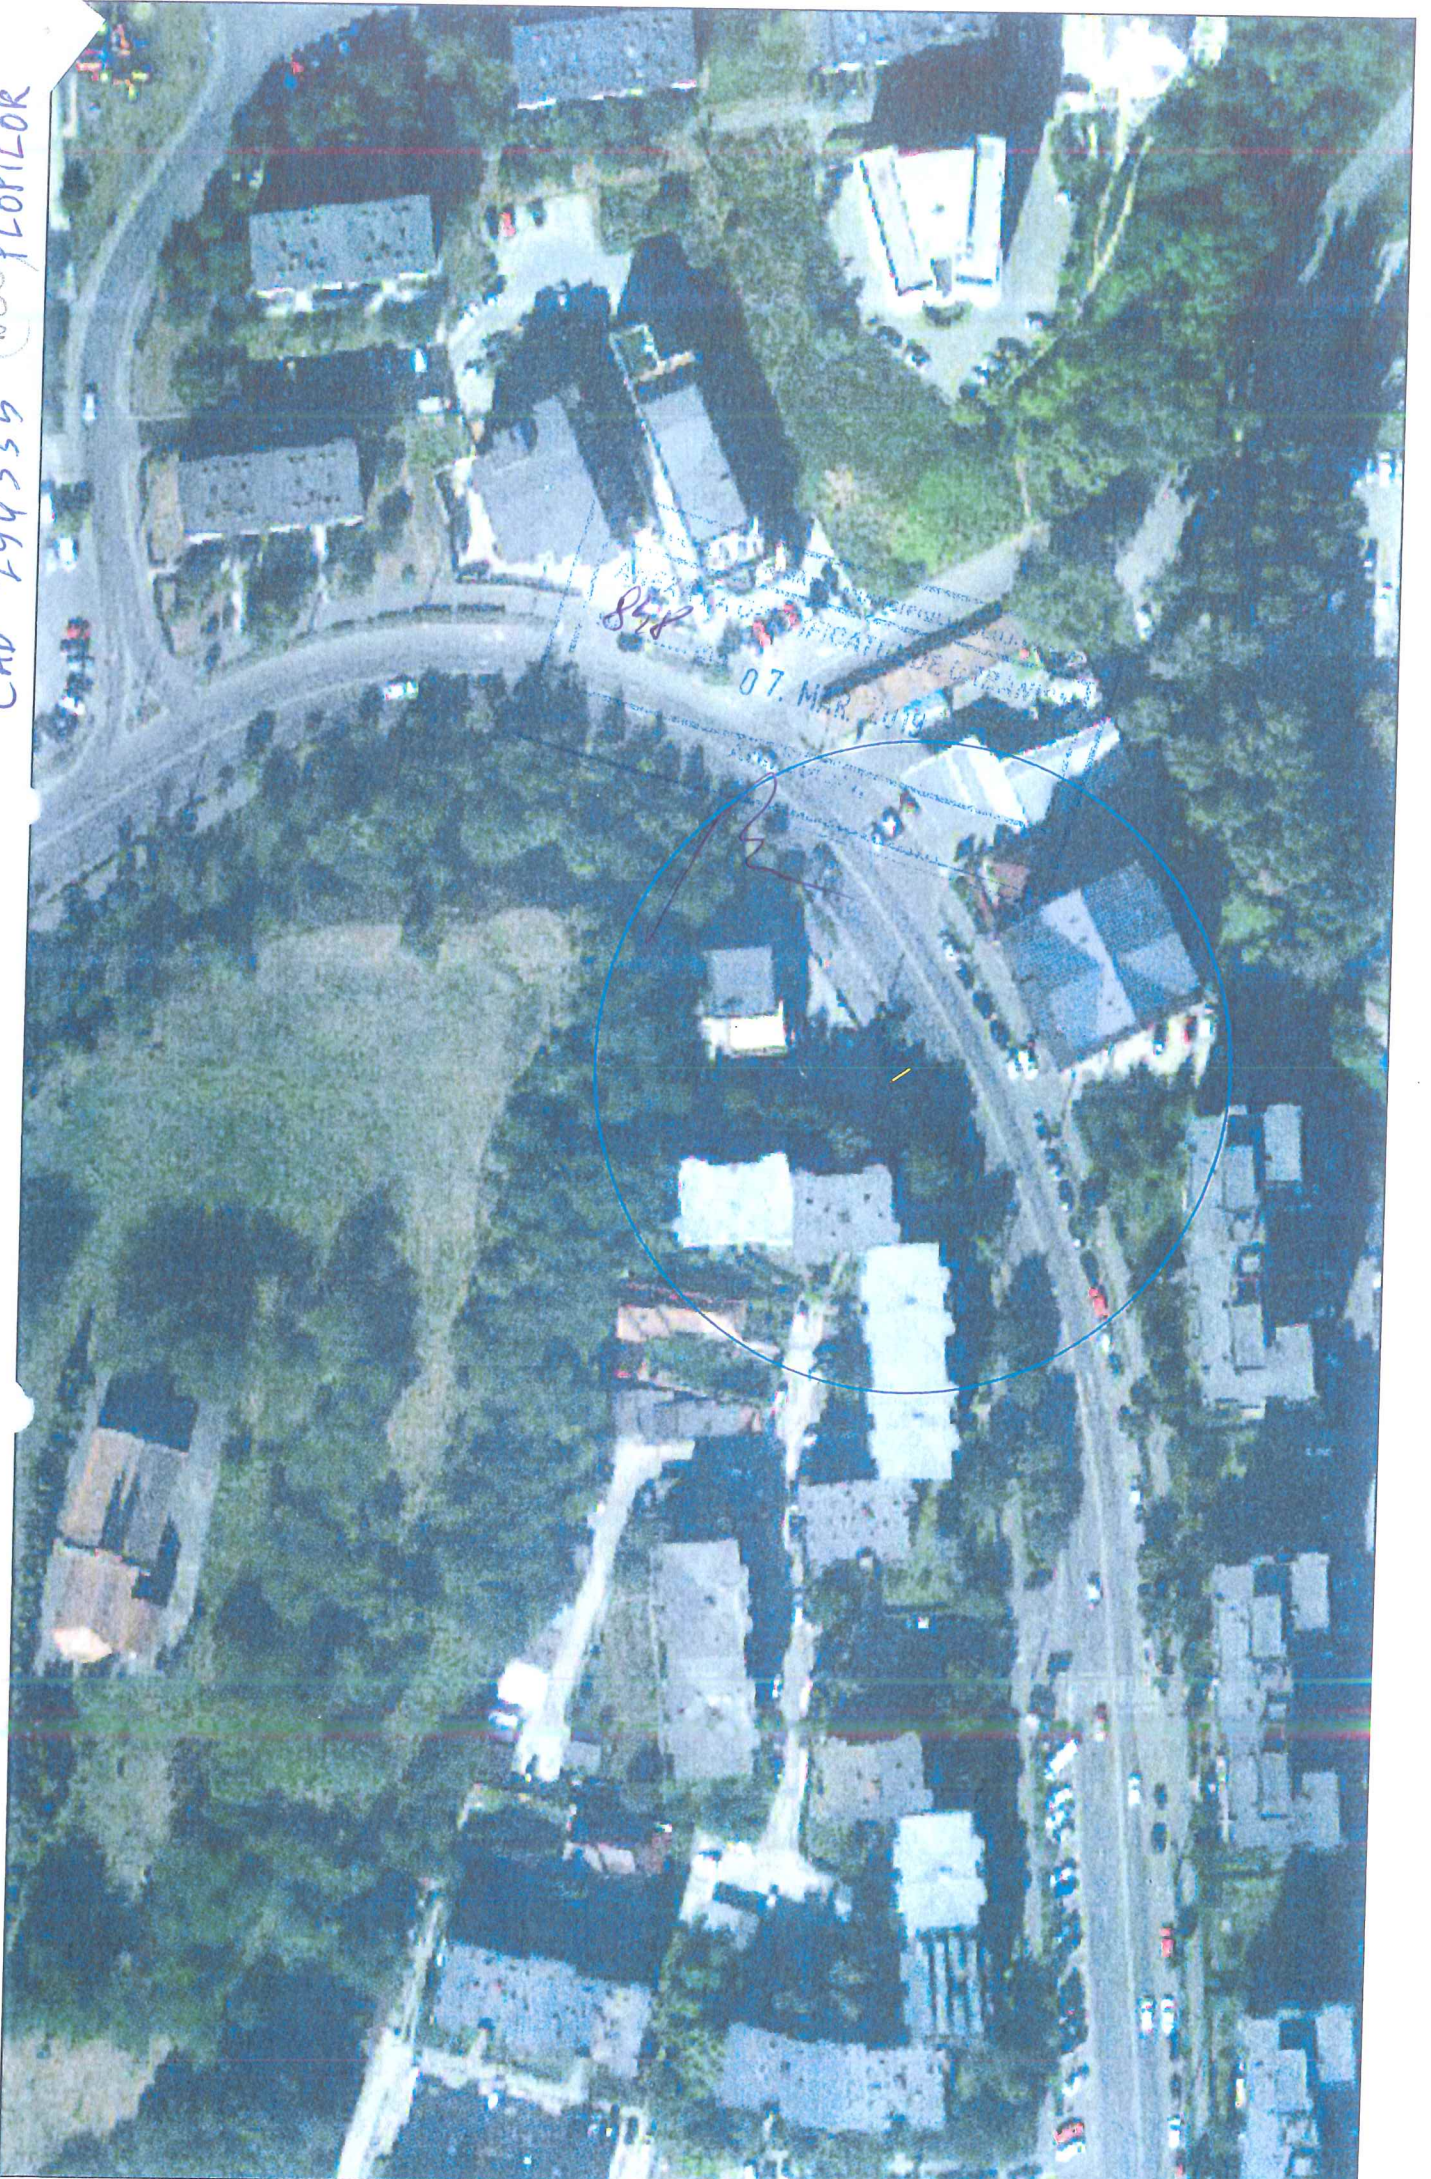


848

07. MAR. 2019

PROPERTY INFORMATION SYSTEM  
MUNICIPALITY OF GRANVILLE



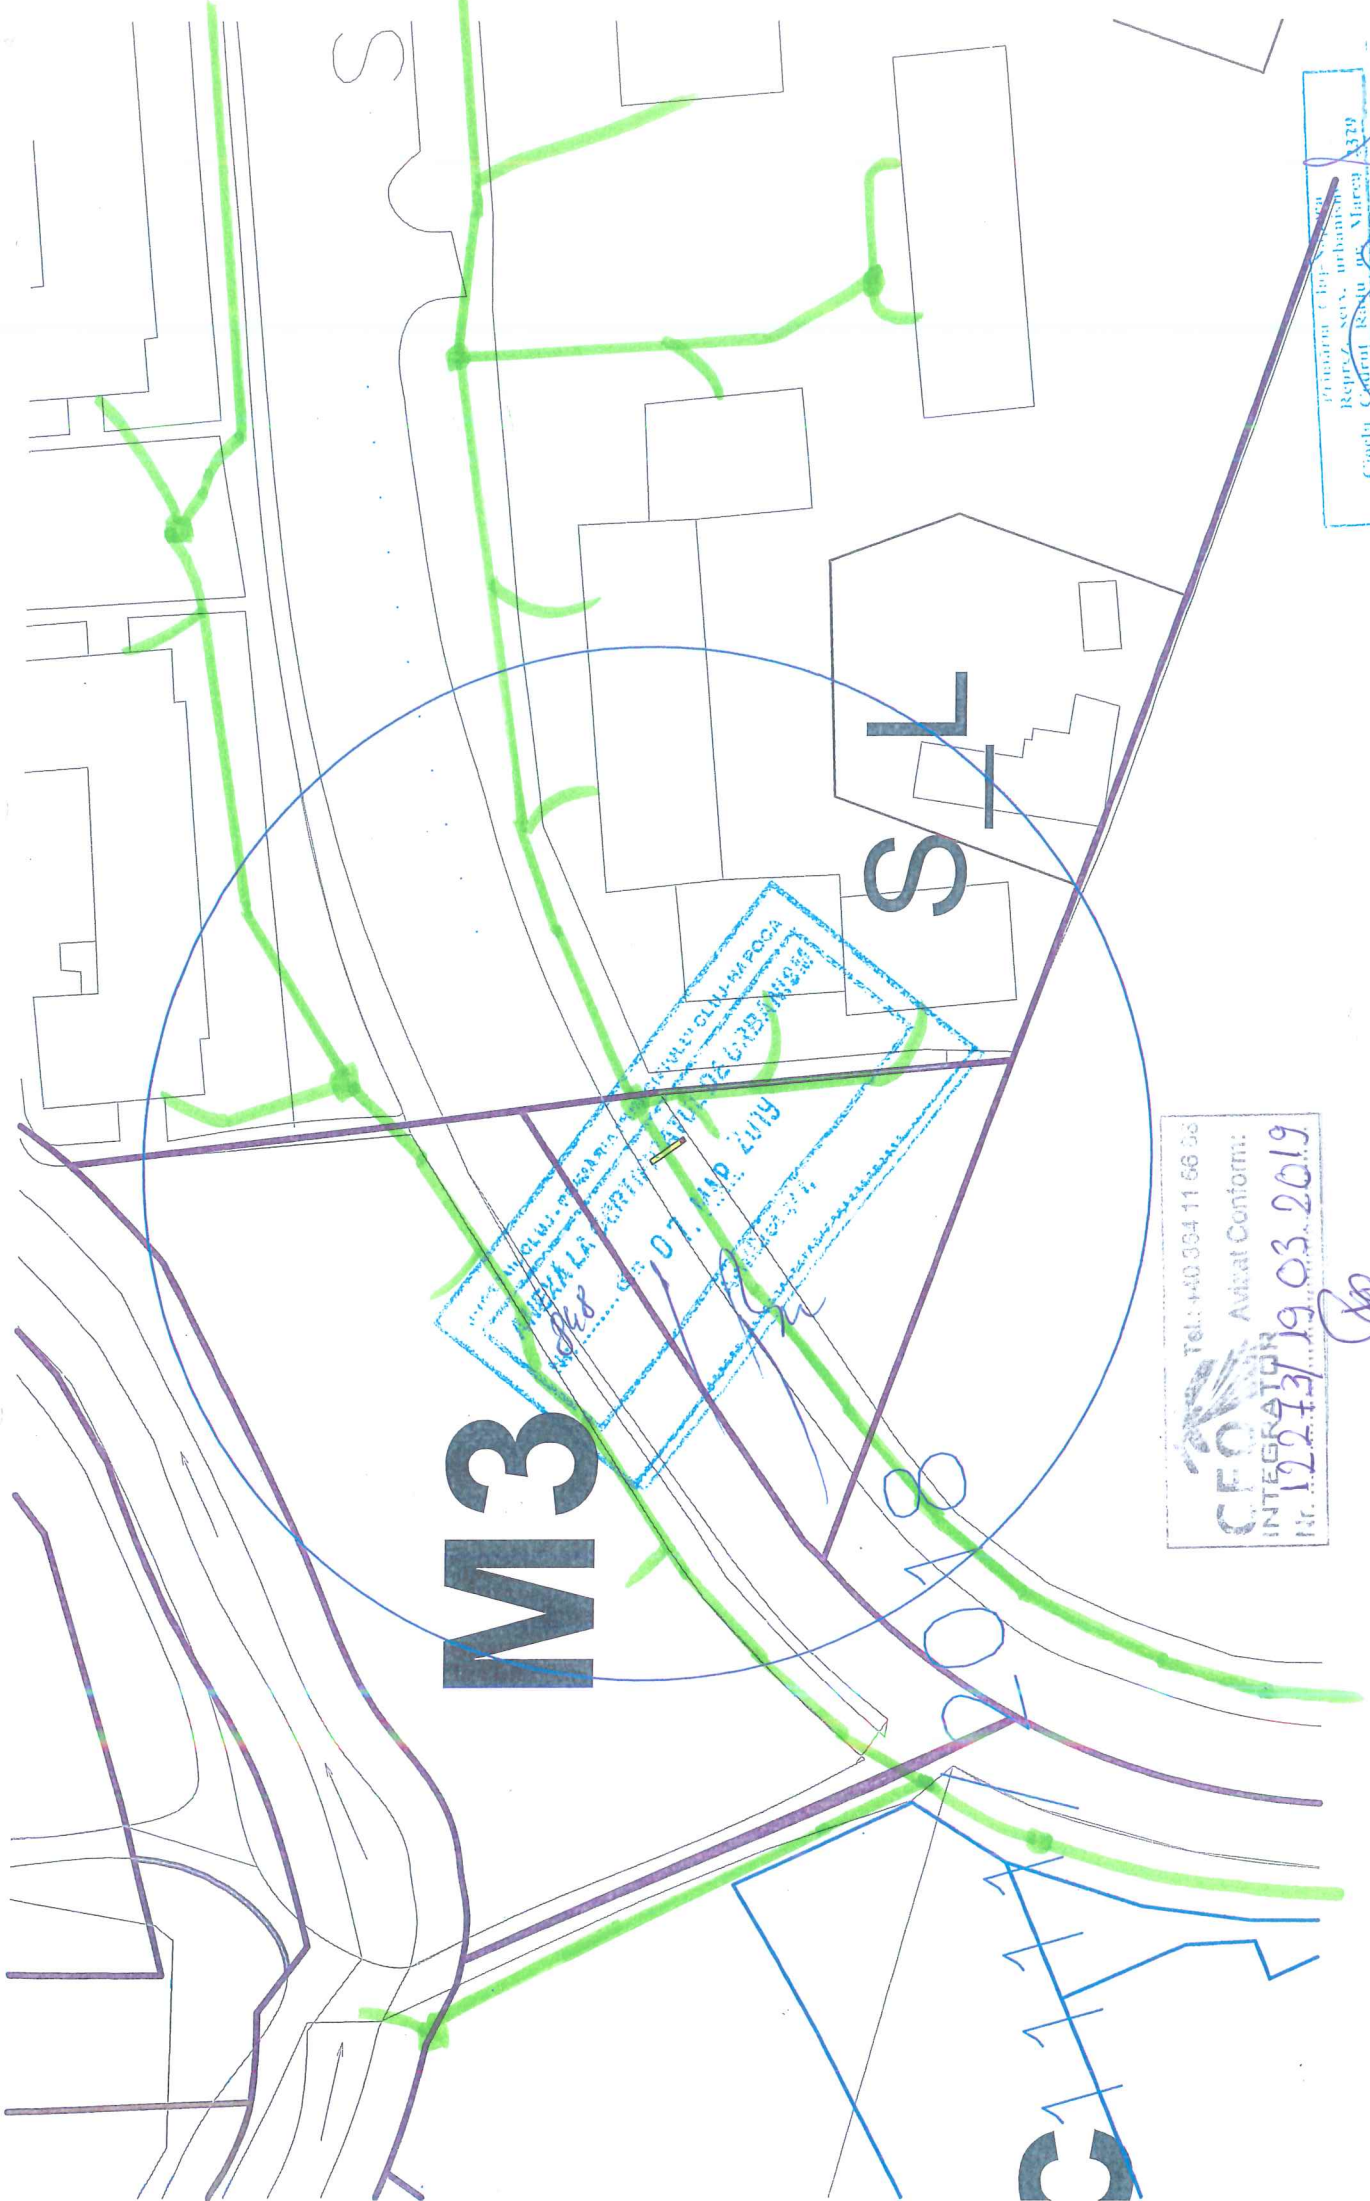

PROIECT DE AMPLASARE  
PENTRU REALIZAREA  
RETEI DE DISTRIBUIE  
CABLU OPTIC  
07. APR. 2019

Tel.: +40 364 11 66 56  
CFO INTEGRATOR  
Amplas Conform:  
Nr. 12273/19.03.2019

Proiectat de ing. 1980  
Reprez. serv. urbanism  
Căminul Român nr. 3379  
Căminul Român nr. 3379

— RETEA CFO

CP



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI CLUJ

Nr. 7609

CLASAREA NOTIFICĂRII  
Nr. 1359 din 19.03.2019

Ca urmare a solicitării depuse de **MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA**, cu sediul în municipiul Cluj-Napoca, strada Calea Moșilor, nr. 1-3, județul Cluj, pentru proiectul „**AMPLASARE PANOU PUBLICITAR ÎN SISTEM PROVIZORIU ȘI DEMONTABIL**” propus a fi amplasat în municipiul Cluj-Napoca, strada Plopilor, f.nr., județul Cluj, înregistrată la APM Cluj cu nr. **7609** din data de **15.03.2019**,

- în urma analizării documentației depuse, a localizării amplasamentului în planul de urbanism și în raport cu poziția față de arii naturale protejate, zone – tampon, monumente ale naturii, monumente istorice sau arheologice, zone cu restricții de construit, zona costieră
- având în vedere că:
  - proiectul propus nu intră sub incidența Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului;
  - proiectul propus nu intră sub incidența art. 28 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare;
  - proiectul propus nu intră sub incidența art. 48 și 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare,

Agenția pentru Protecția Mediului Cluj **decide:**

Clasarea notificării, deoarece proiectul propus nu se supune procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.

/p. **DIRECTOR EXECUTIV**  
**dr.ing. Liana MUREȘAN**



ȘEF SERVICIU AAA  
ing. Anca CÎMPEAN

Întocmit:

**Gabriela SĂVAN**

- la data de 19.03.2019, ora 09:40



ȘEF SERVICIU CFM  
Adina SOCACIU

Întocmit:

**Cons. Ligia STANCA**



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI CLUJ

Calea Dorobanților, nr. 99 bl. 9 b, Cluj- Napoca, județul Cluj, Cod 400609

E-mail: office@apmcj.anpm.ro; Telefon: 0264 410 722; 0264 410 720; Fax: 0264 410 716;

